


1 Piano Seminterrato
1 : 100

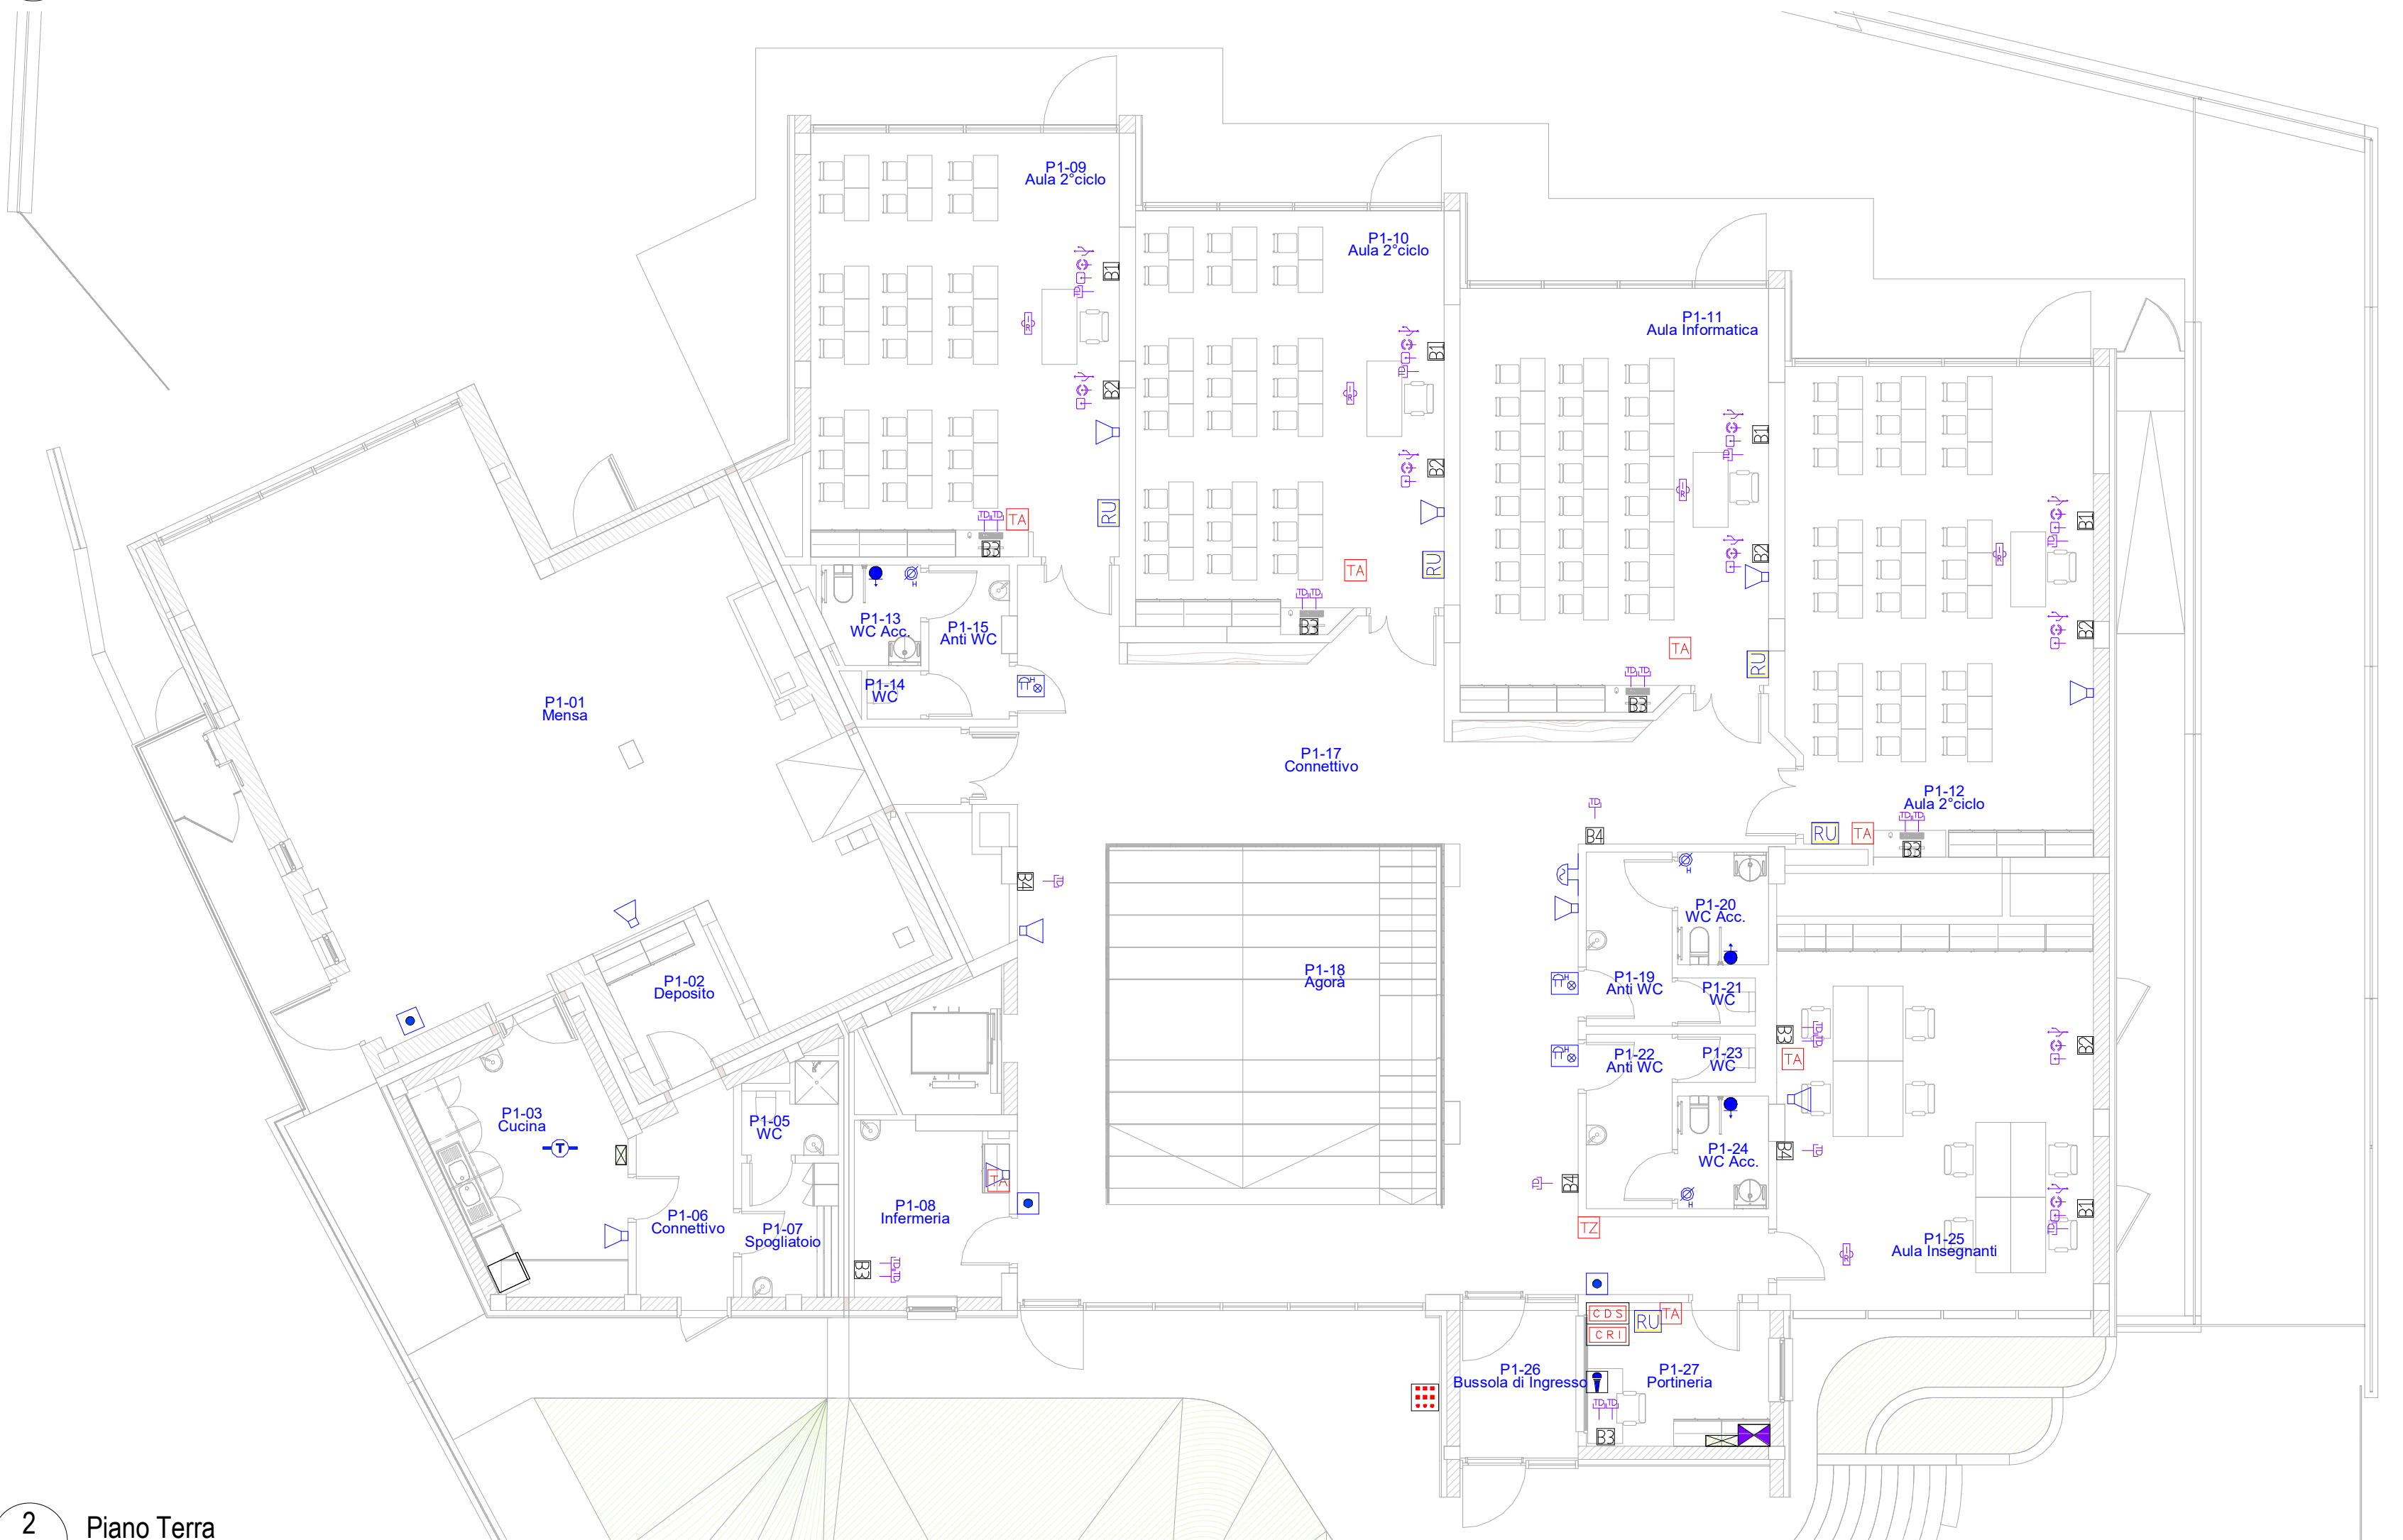

2 Piano Terra
1 : 100

LEGENDA

- QUADRO ELETTRICO
- RACK DATI
- PULSANTE A TIRANTE PER BAGNI DISABILI
- INTERRUTTORE DI TACITAZIONE PER BAGNI DISABILI
- PANNELLO OTTICO ACUSTICO DI CHIAMATA PER BAGNI DISABILI
- ALTOPARLANTE CON FONDELLO ANTIFIAMMA A NORMA EN 54-16
- CONSOLE MICROFONICA CON FUNZIONI DI CONTROLLO
- CENTRALE DIFFUSIONE SONORA EN 54
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
- CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
- PANNELLO DI SEGNALEZIONE E SGANCIO DI EMERGENZA PER DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO e DI VENTILAZIONE
- CONNETTORE JACK 3.5mm
- CONNETTORE USB PER COLLEGAMENTO LIM / PROIETTORE
- CONNETTORE HDMI PER COLLEGAMENTO LIM / PROIETTORE
- PRESA DATI RJ45
- BLOCCO PRESA COMPOSTO DA:
 - Presa Unel + Bipasso
 - Presa Dati
 - Presa USB (predisposizione)
 - Presa Audio (predisposizione)
 - Presa HDMI (predisposizione)
- BLOCCO PRESA COMPOSTO DA:
 - Presa Unel + Bipasso
 - Presa USB (predisposizione)
 - Presa Audio (predisposizione)
 - Presa HDMI (predisposizione)
- BLOCCO PRESA COMPOSTO DA:
 - Presa Unel + Bipasso
 - 2 Presa Dati
- BLOCCO PRESA COMPOSTO DA (installazione a soffitto):
 - Presa Bipasso
 - Presa Dati
- SISTEMA DI RIVELAZIONE PRESENZA CONTROLLO LUMINOSITA'
- SISTEMA ELETTRONICO DI CHIAMATA DA AULA
- TERMOSTATO CON INTERFACCIA KNX

COMMITTENTE



Comune di Guiglia - PIVA 00641440367 - Piazza Gramsci n.1 41052 Guiglia (MO)
Responsabile Unico Procedimento Geom. Lucio Amidei

GUIGLIA (MO)

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA

PROGETTISTA

mandataria RTP
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492322
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

mandante RTP
Professionista ISO IEC 17024
Studio Associato
GRAZIANI SPARAPANI
via I Maggio 1/5, 62100 Macerata
P.Iva 01755520432
Tel. +39 0733 283116

Progetto Esecutivo

Impianti elettrici

IMPIANTI SPECIALI - PIANTA PIANO SEMINTERRATO E TERRA

Repertorio/Posizione 2813/01

Data Giugno 2020

Verificato da AC

E-ES2

Scala 1 : 100

N.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	Giu 2020
1	Revisione	Giu 2020
2		
3		
4		

