


LEGENDA	
SIMBOLI:	
	POMPA DI CALORE
	RETE DI DISTRIBUZIONE
	COLLETTORE
	TERMOARREDO
	TERMOSTATO AMBIENTE
	VALVOLA TERMOSTATICA




LEGENDA STRUTTURE			
N.º STRUTTURA	DESCRIZIONE	N.º STRUTTURA	DESCRIZIONE
1	INFISSI (VETROCAMERA)	5	SOFFITTO INTERPIANO
2	PARETE ESTERNA IN ICF	6	PAVIMENTO INTERPIANO
3	PAVIMENTO SU VESPAIO	7	COPERTURA A TERRAZZA
4	PAVIMENTO SU LOGGIA	8	COPERTURA
		9	PARETE A SECCO

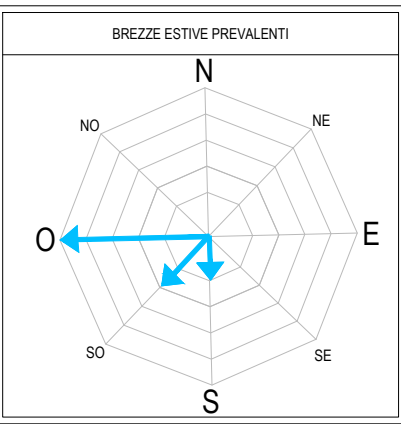

IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ARIA

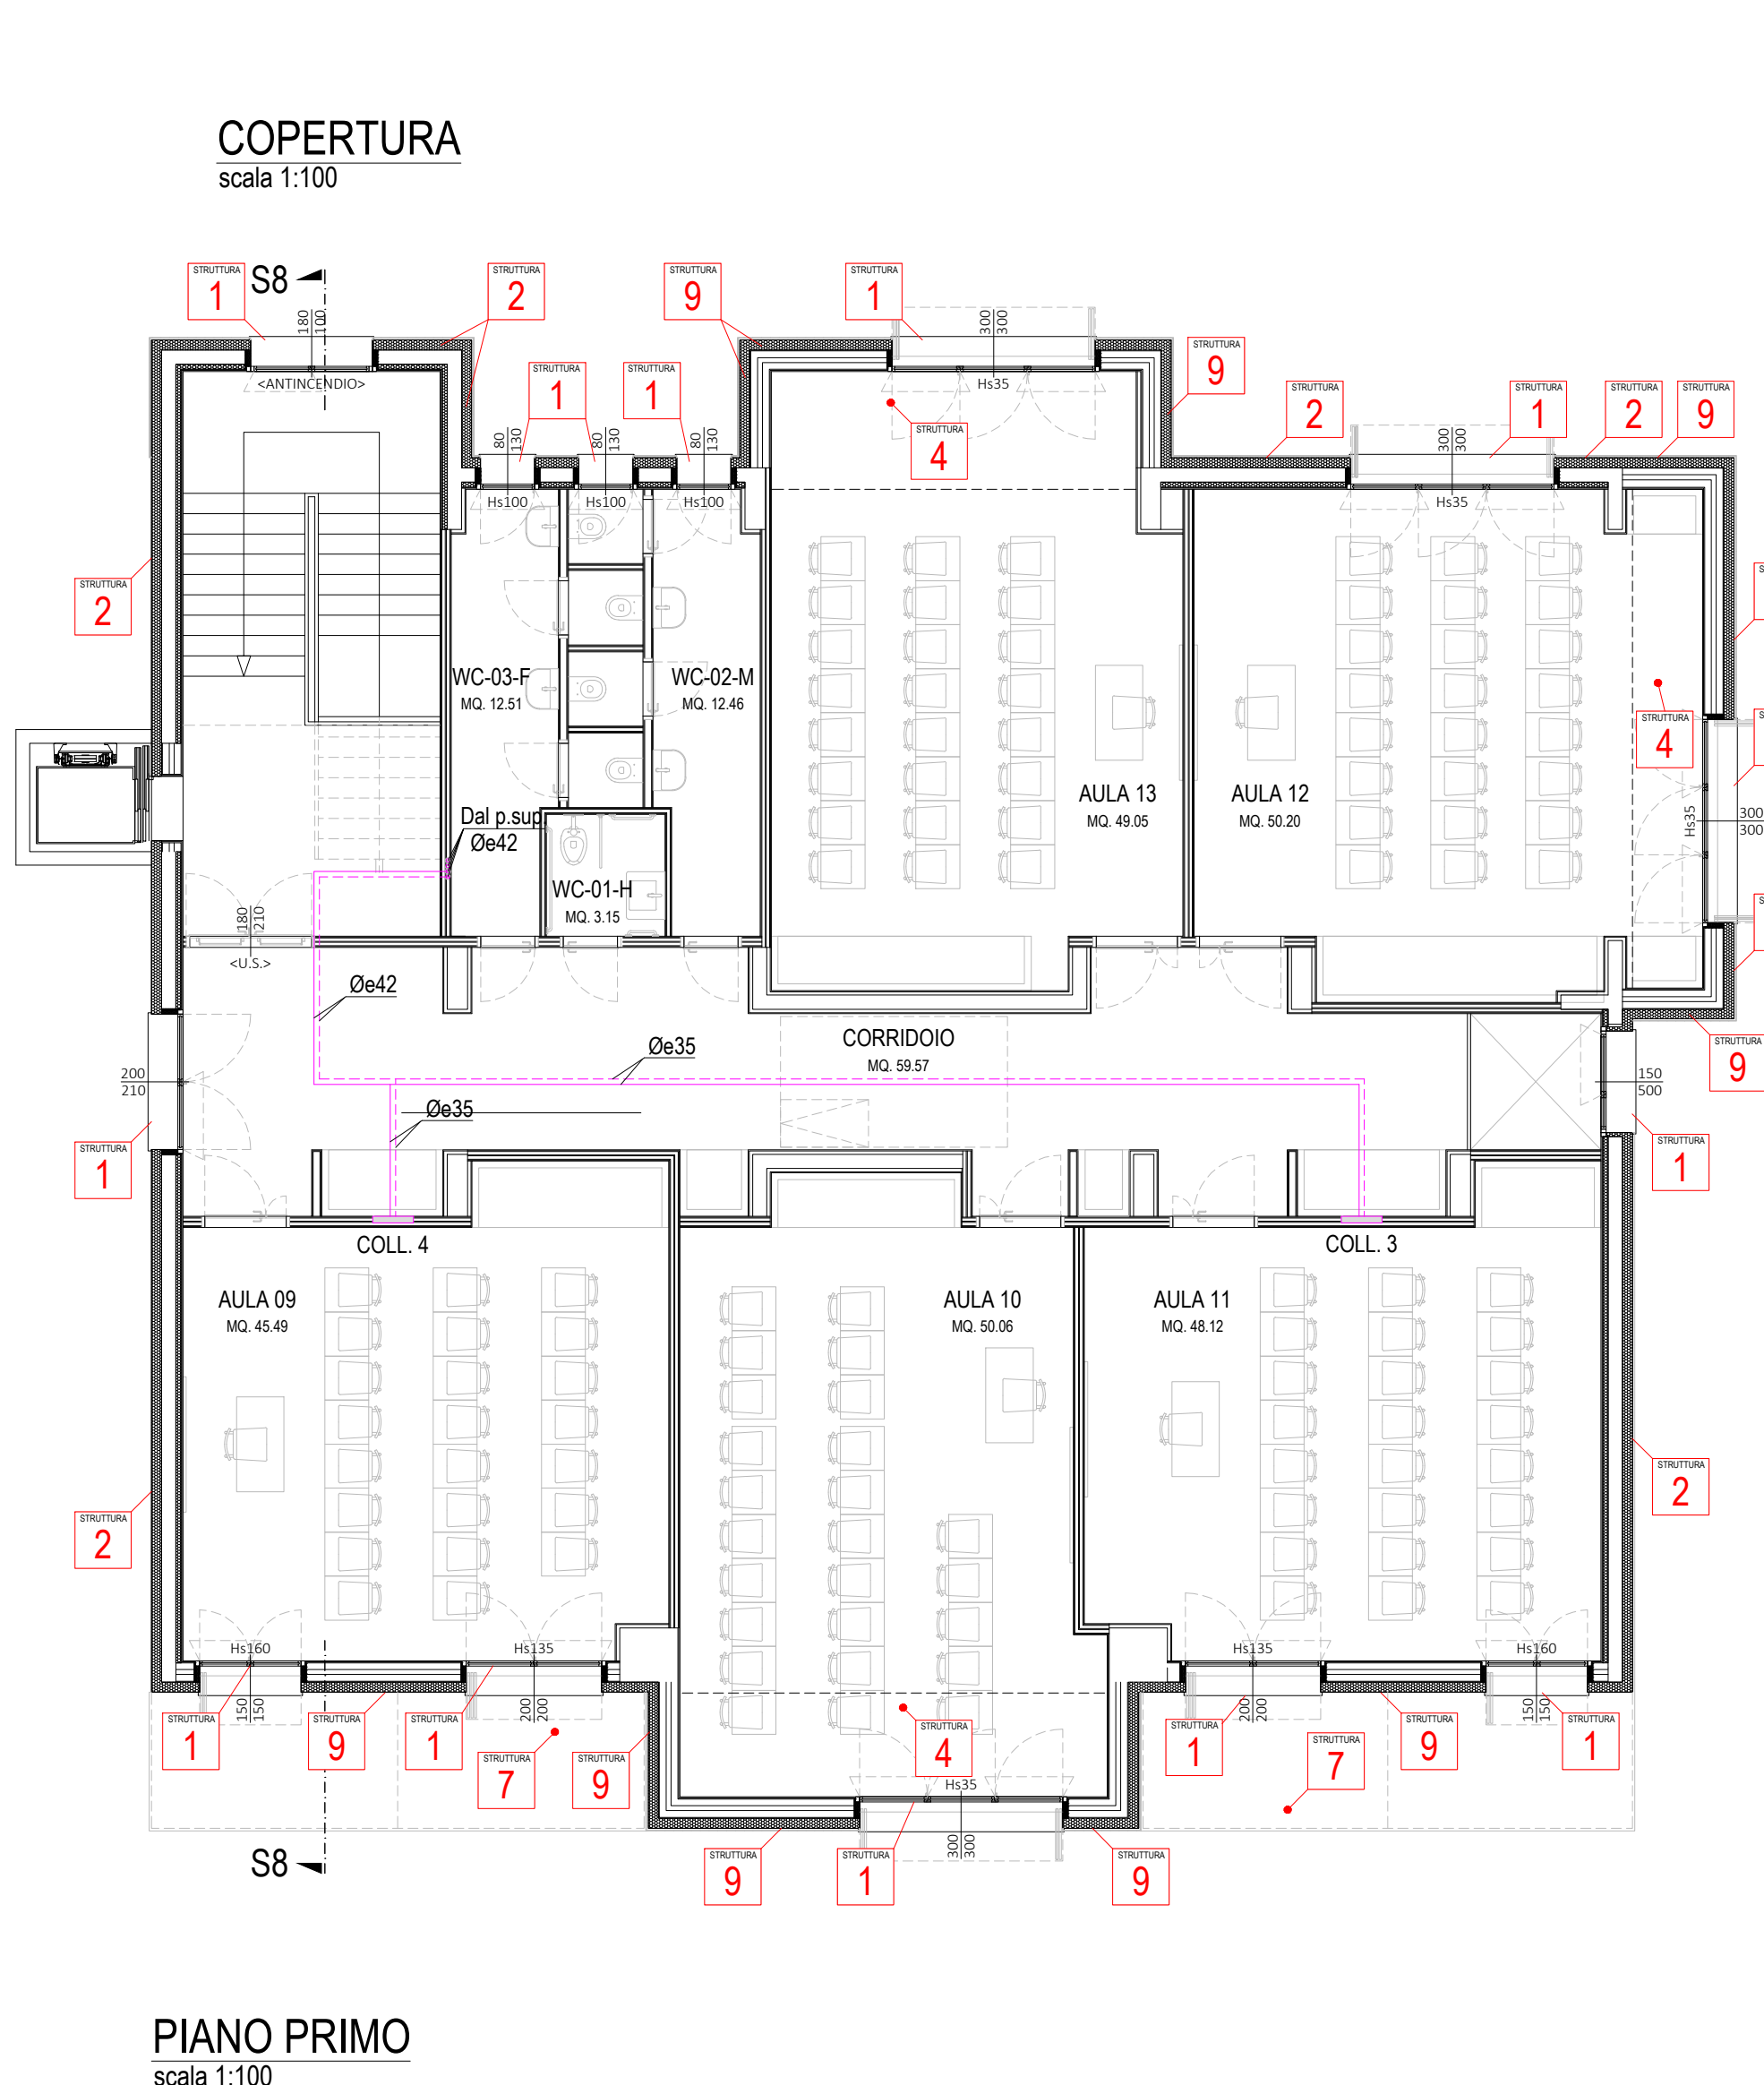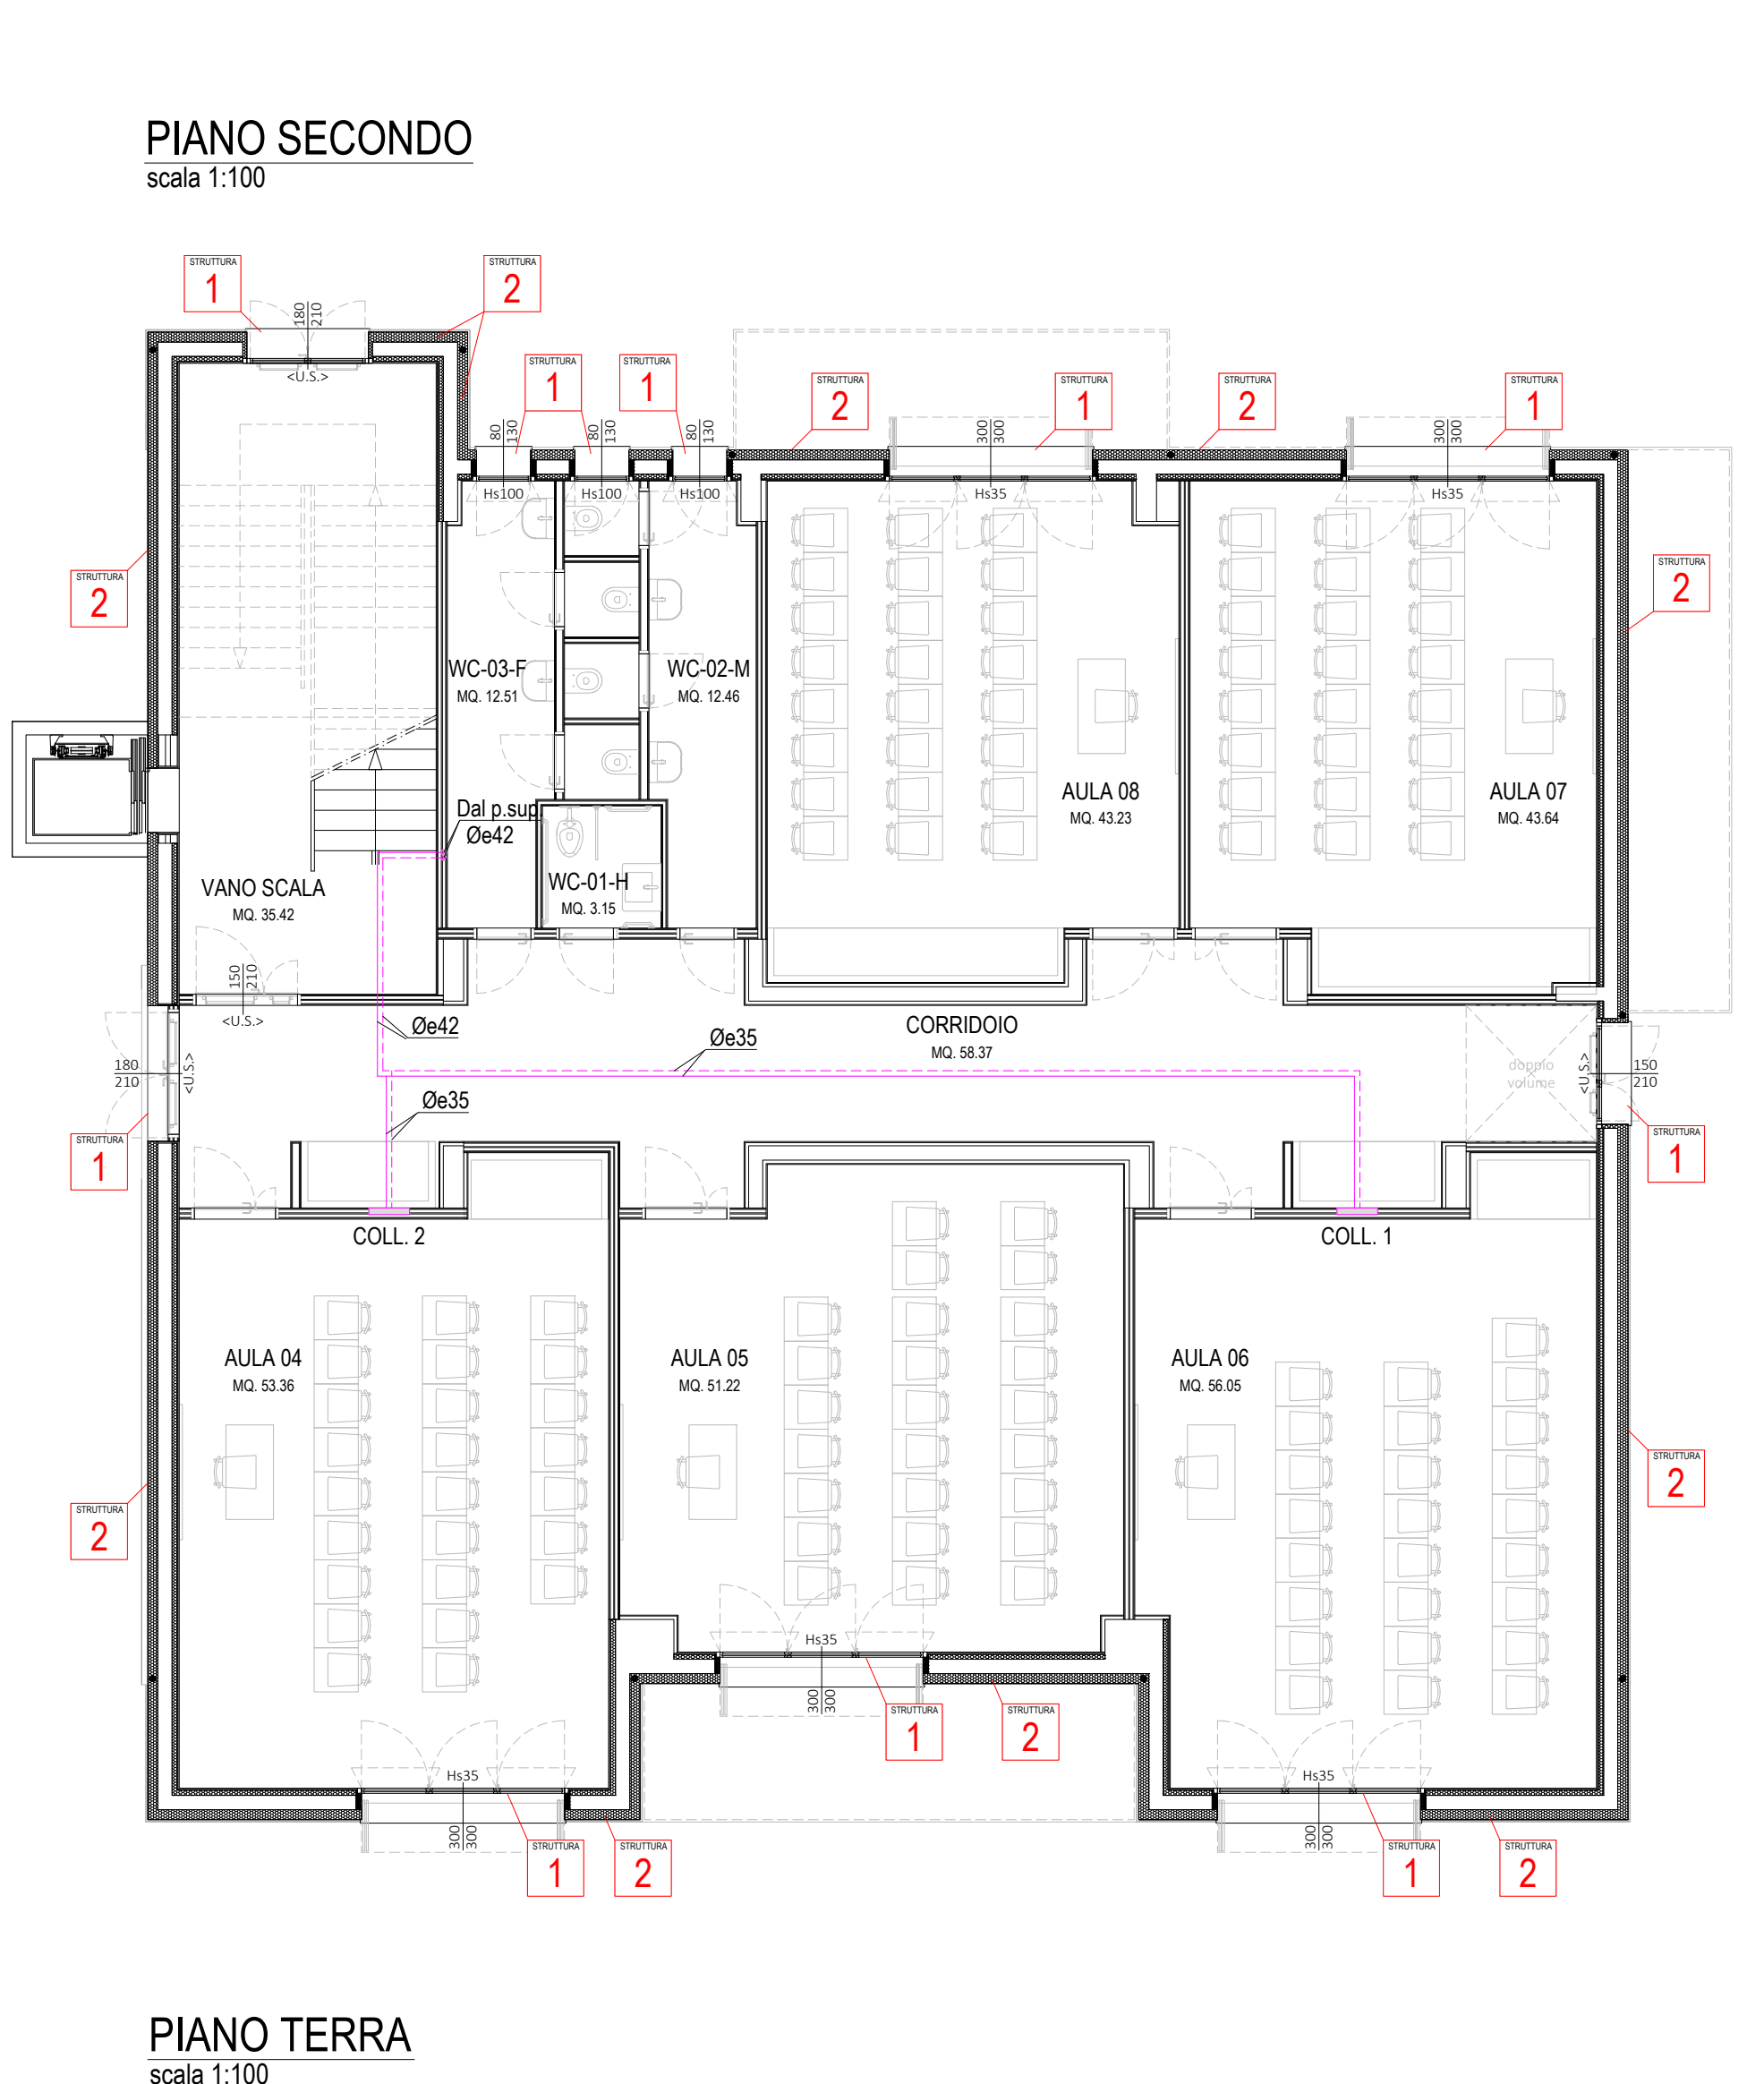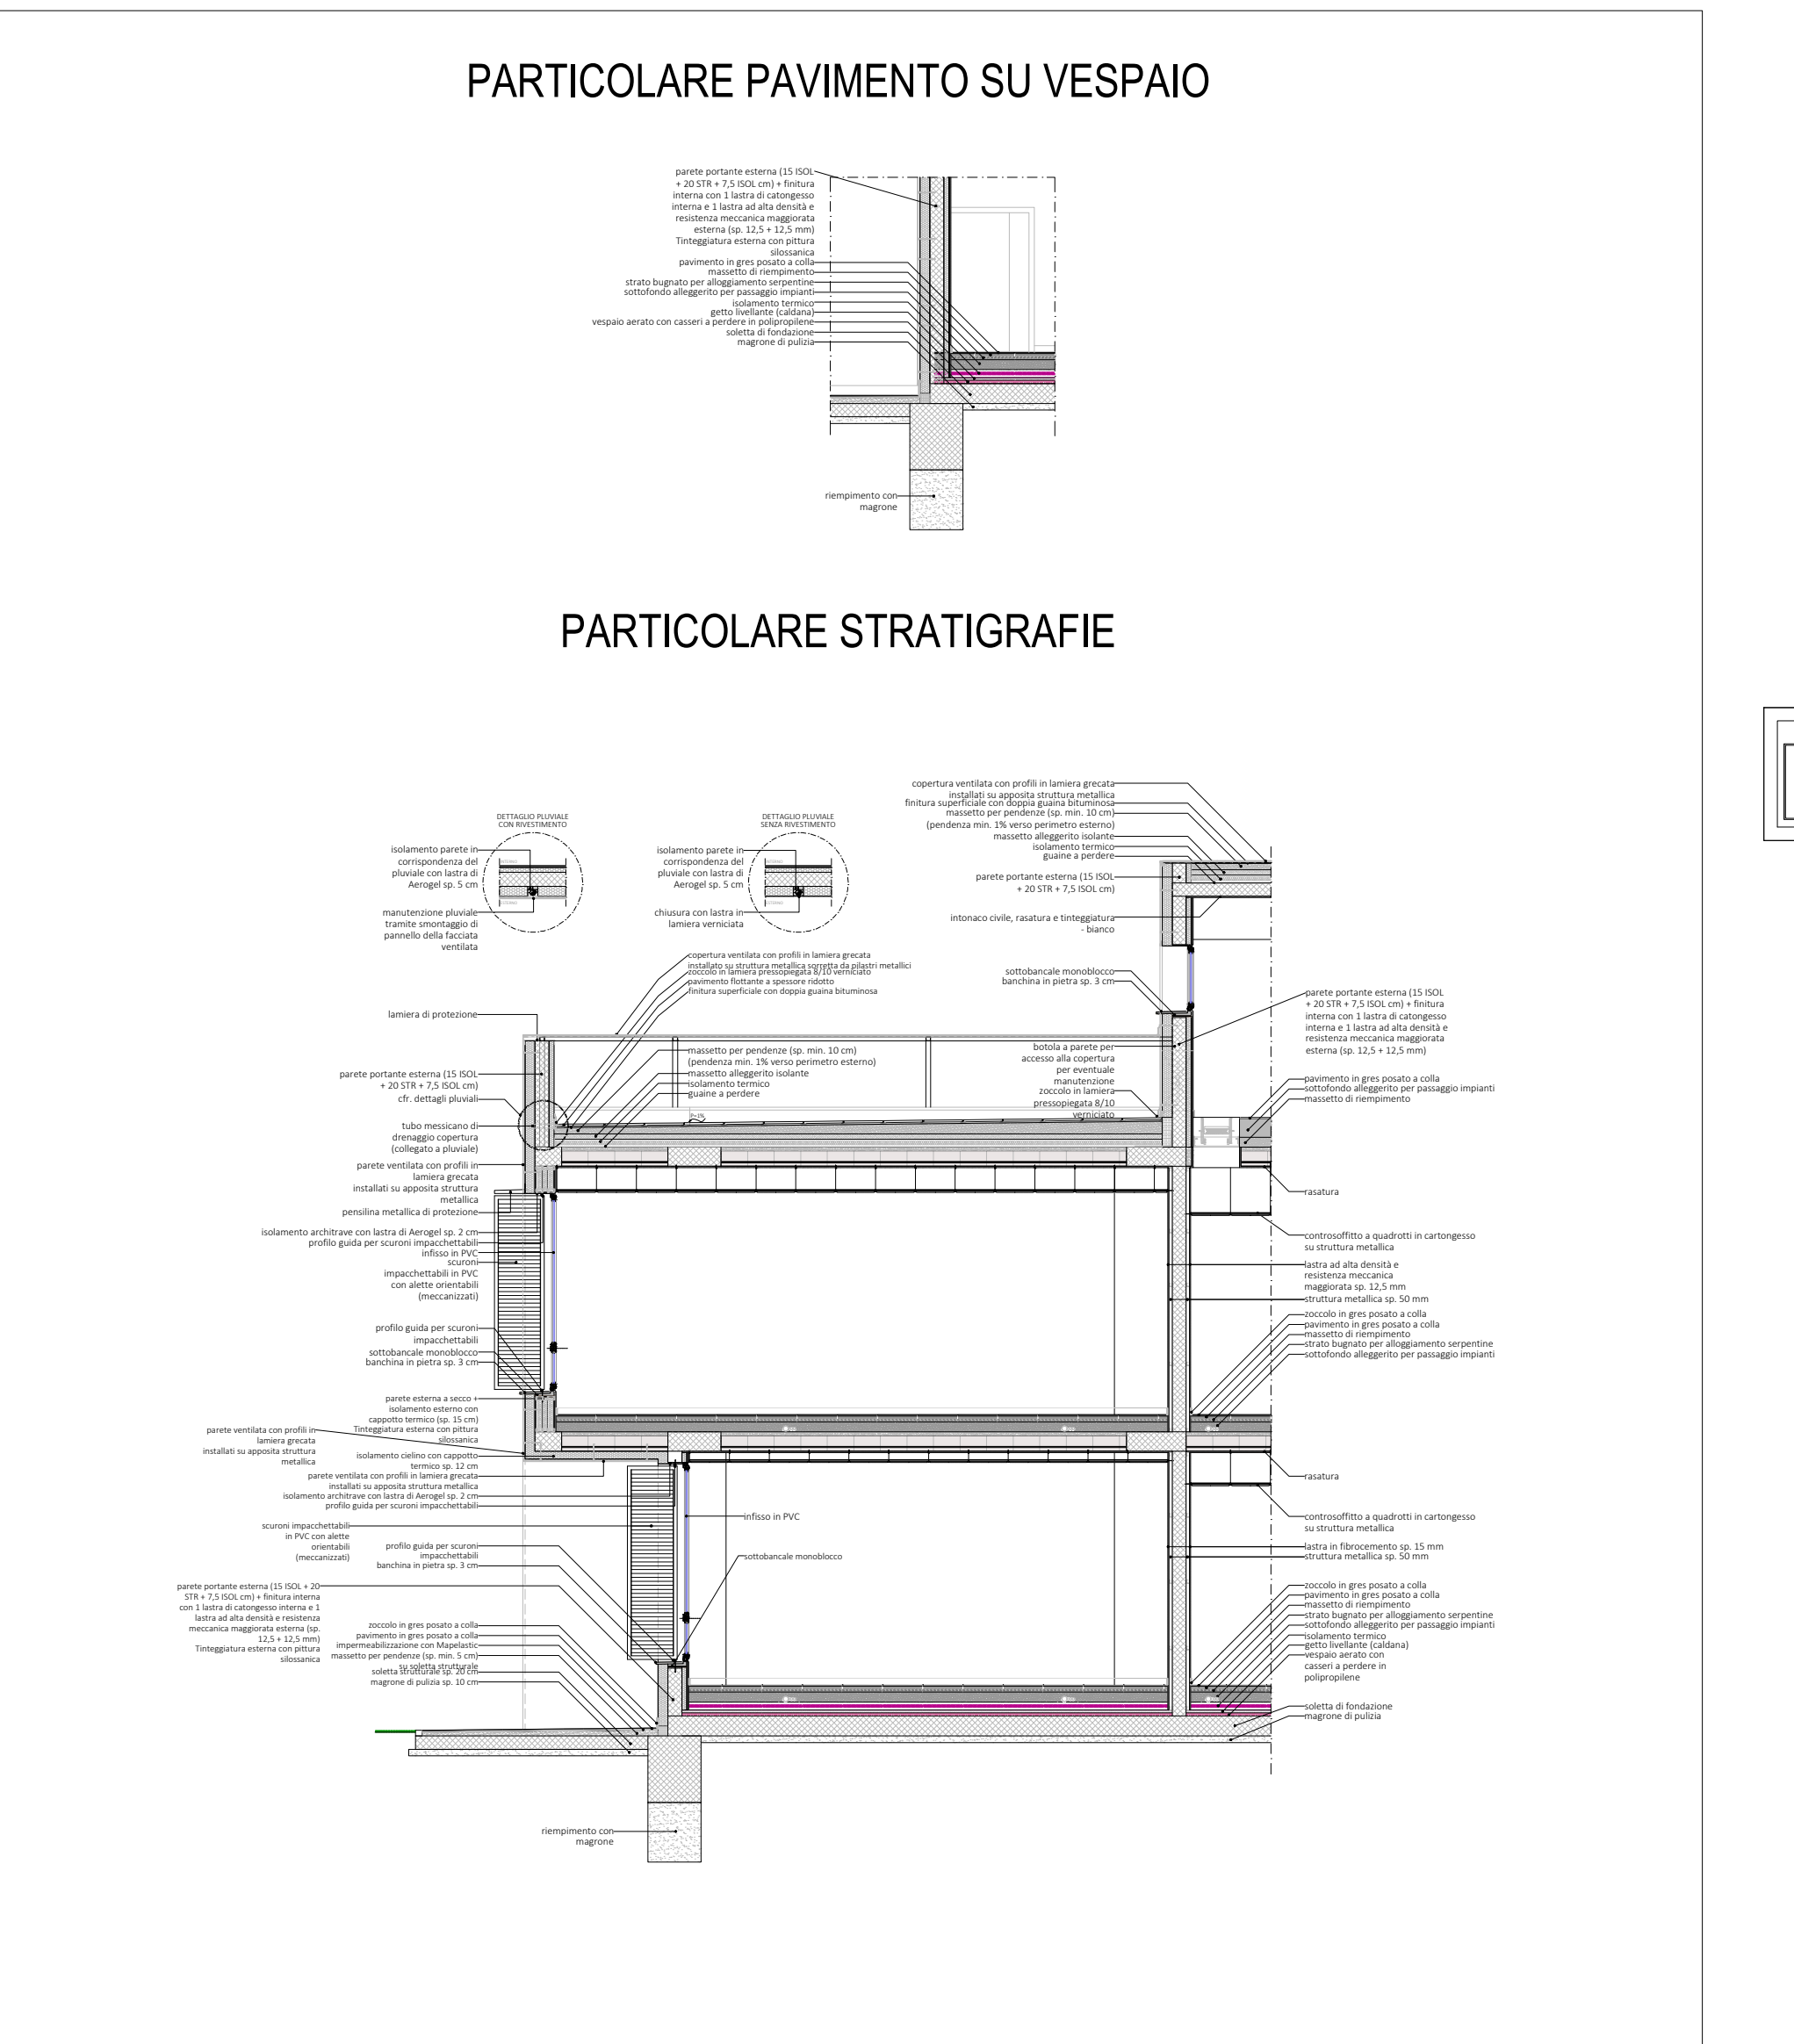

**COMUNE DI GATTEO**  
**PROVINCIA DI FORLÌ CESENA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ' INVESTIMENTO 3.3:

PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA CON IL PROGETTO "LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DI EDIFICIO ESISTENTE DELLA SCUOLA PASCOLI DI GATTEO - 1° STRALCIO FUNZIONALE UNITA' STRUTTURALE LATO EST" CUP: I13C23000030001

DATI CATASTALI:  
N.C.E.U. COMUNE DI GATTEO - FOGLIO 13 - PARTICELLA 20 - SUB 13, 14

COMMITTENTE:  
COMUNE DI GATTEO  
PIAZZA VESI N. 6  
47043 - GATTEO (FC)

PROGETTAZIONE:  
SINGEA STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
VIA BUFALINI, 2  
47838 - RICCIONE (RN)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
ARCH. GABRIELE VENZI

PROFESSIONISTA INCARICATO:  
ING. PIETRO BATTARRA

DISCIPLINA:  
IMPIANTI MECCANICI - ISOLAMENTO TERMICO

OGGETTO:  
VERIFICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA ROMAGNA DEL 04/03/08 N°156 E ALLA D.G.R. 1261 del 2022

ELABORATO GRAFICO - STRUTTURE e RETI DI DISTRIBUZIONE

rev.	Data	Descrizione revisione	red.	app.	ver.	fase	progressivo	rev.
4	-	-	-	-	-	P	M	0
3	-	-	-	-	-	0	3	0
2	-	-	-	-	-			
1	-	-	-	-	-			
0	26/07/2023	Emissione iniziale	GG	-	PB			

26/07/2023 1:100

**SINGEA**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Viale Bufalini, 2 - 47838 Riccione (Rn)  
tel. 0541/412206  
info@singea.net  
P.IVA 04116540404