

ZIS R5.2 NAVILE
ARCATO ORTOFRUTTICOLO
OCCO G - edificio G1


Lotti 1467/R 1467/Z 1467/I

PROGETTO ESECUTIVO 2° STRALCIO

Tip.	Data				
M6	05/2021				
Società	N° Gruppo				
1 : 50	40857				
Impianto di climatizzazione invernale e estiva Piano primo - porzione A					
VERSIONE	PROGETTO	DATA	REDAZIONE	VERIFICAZIONE	PROVAZIONE
01	PROGETTO	30.12.2019			
02	PROGETTO	28.01.2020			
03	PROGETTO	28.01.2020			
04	PROGETTO	28.01.2020			
05	PROGETTO	28.01.2020			

[illegible]

Mod. PST5-M Ed. 1 Fog. 2 del 22.01.2014

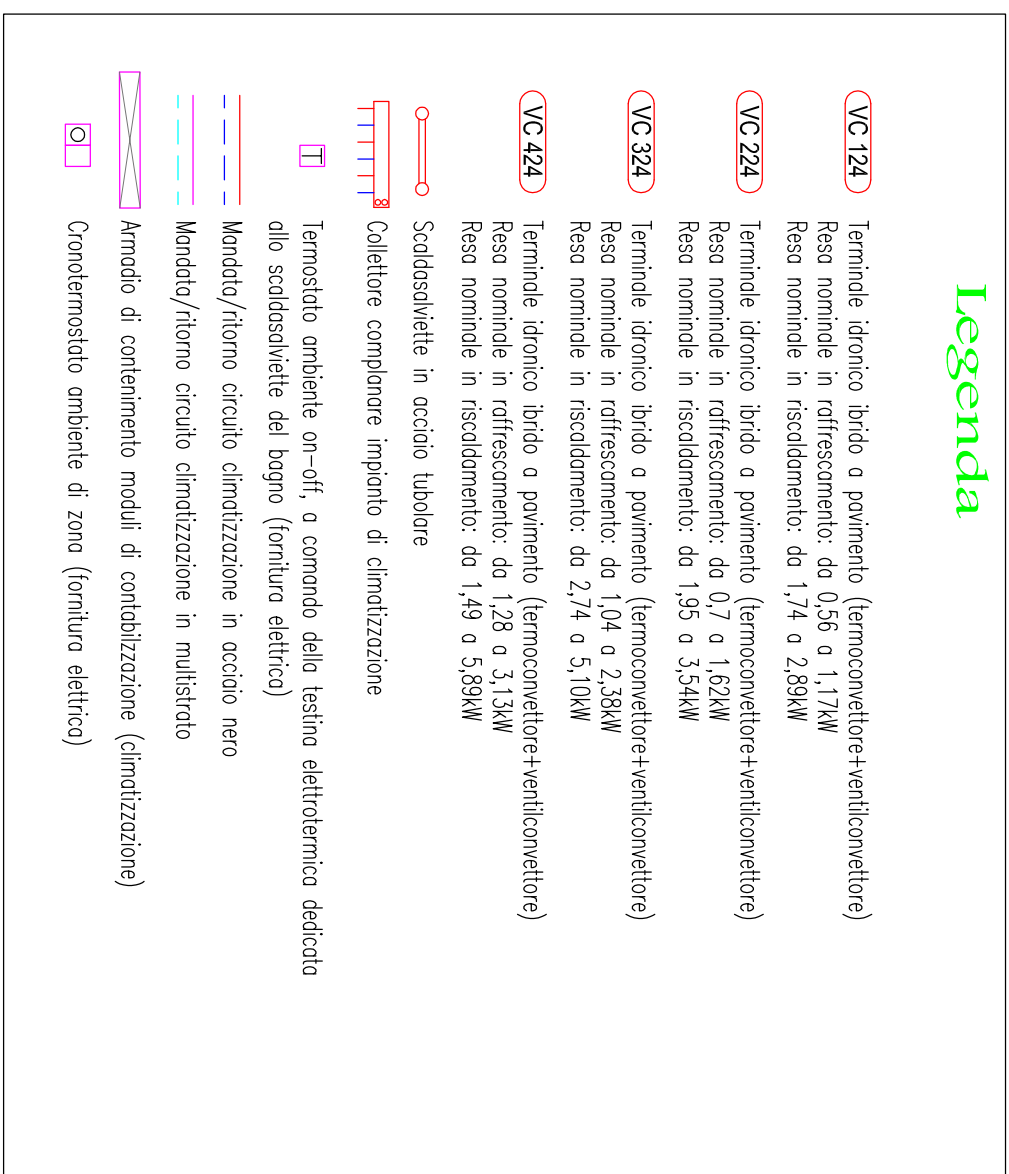

Altimetric Climatizzazione ~ A

Legenda

CONT-000	
Modello di candidatura riservato ai condizionati con contratto a tempo di zona o 3 vie	
AF-01	Stabilizzatore automatico di portata $W^1 = Q_n = 1,0mc/h$
AF-02	Stabilizzatore automatico di portata $W^1 = Q_n = 1,2mc/h$
AF-03	Stabilizzatore automatico di portata $W^1 = Q_n = 1,4mc/h$
AF-04	Stabilizzatore automatico di portata $W^1 = Q_n = 1,6mc/h$
AF-05	Stabilizzatore automatico di portata $W^1 = Q_n = 1,8mc/h$
SP-01	Valvola di sovrappressione $\Delta S/4^4$

