

| POS | RIF/TO | DESCRIZIONE |
|-----|-----------|---|
| 1 | ELABORATO | IL PRESENTE ELABORATO CONTIENE: SCHEMA ILLUSTRATIVO: LO SCHEMA ILLUSTRATIVO HA IL SOLO SCOPO DI INDICARE GENERICAMENTE IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO. |
| | | |

COMUNE DI SASSO MARCONI



AREA "EX ALFA WASSERMANN"

COMUNE DI SASSO MARCONI, FRAZIONE DI BORGONUOVO

PNRR - MISSIONE M5C2-COMPONENTE C2-INVESTIMENTO 2.3
PROGETTO PINQUA QUALITA' DELL'ABITARE
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
RUP: ING. ANDREA NEGRONI ASSESSORE: GIANLUCA ROSSI
CUP B99J20002220001

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
AMMESSI AL FINANZIAMENTO

PROPONENTE:



COMUNE DI SASSO MARCONI
P.ZZA DEI MARTIRI DELLA
LIBERAZIONE N.6
40037 SASSO MARCONI (BO)

TECNICO RESPONSABILE:

Per. Ind. Davide Guidotti

GRUPPO DI LAVORO:









TITOLO ELABORATO :





































Schemi funzionali impianti meccanici































































| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|-------|
| CODICI : | CODICE COMMESSA | TIPOLOGIA PROGETTO | TEMA | TIPO ELABORATO | REVISIONE CORRENTE | SCALA |
| RIFERIMENTI ELABORATO: I-15 | CIG: 9568925EB3 | PRELIMINARE | PRG-I | EG | 1 | - |































































file:

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | DATA | NOTE DI REVISIONE: | REDATTO | APPROVATO |
| EMISSIONE | Novembre 2023 | EMISSIONE | Alessandro Marini | Luca Rovetta |
| REV. | 1 | Dicembre 2023 | Risposte a Validatori | Davide Guidotti |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |

PROTOCOLLI E VISTI:


| AUTOMAZIONE – IDRAULICA | | | | | | | | | | CONDOTTE | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--------------------------|--|---|------------------|--|--------|--|---------|--|--|--|--|
| DENOMINAZIONE | | COL. | DIVISIONE | SIMBOLOGIA | | CARATT. | | NOTE | | Ogni tratto di condotta raffigurata graficamente nel rispetto della simbologia riportata nei disegni esecutivi è identificato con indicazioni alfanumeriche relative a: Sezioni/Materiali/Protezioni. | | | | | | | | | |
| LINEE ELETTRICHE | |  | AUSILIARI POTENZA REGOLAZIONE |  | | V.230/1 V.400/3 V.24/1 | | | | $\varnothing e$ (mm) = Canale a sezione circolare in lamiera d'acciaio zincata; costruzione con aggraffatura elicoidale (spiro), spessore variabile in funzione del diametro e quindi: 0÷350: spessore 6/10; 350÷900: spessore 8/10; 900÷1500: spessore 10/10; 1500 e oltre: spessore 12/10. | | | | | | | | | |
| LINEA ACQUA "FREDDA" DI ACQUEDOTTO GREGGIA | |  | ANDATA |  | | 3÷5 BAR | | POTABILE (ACQUEDOTTO) | | (mm)x(mm) = Canale a sezione rettangolare in lamiera d'acciaio zincata, costruzione con unioni a flangia, spessore variabile in funzione del lato maggiore e quindi: 0÷450: spessore 6/10; 450÷1000: spessore 8/10; 1000÷1350: spessore 10/10; 1350 e oltre: spessore 12/10. | | | | | | | | | |
| LINEA ACQUA "FREDDA" DI ACQUEDOTTO ADDOLCITA E/O TRATTATA | |  | ANDATA |  | | 3÷5 BAR | | POTABILE (ACQUEDOTTO) | | $\varnothing e$ – PE100 PN... = Tubazioni in polietilene ad alta densità per acqua potabile secondo tabella UNI–EN 12201 e 12201–2:2012; idonea per la pressione di esercizio PN...; diametro esterno. | | | | | | | | | |
| LINEA ACQUA PER ANTINCENDIO | |  | ANDATA |  | | | | | | $\varnothing e$ – PPG = Tubazioni in polipropilene per acqua potabile, tipo AQUATHERM "GREEN PIPE" SDR 7,4 o 9 (in funzione del diamtero) MF RP monostrato PP–RP | | | | | | | | | |
| LINEA ACQUA DI RIUSO PER IRRIGAZIONE | |  | ANDATA |  | | | | | | \varnothing/\varnothing – RR = Tubazioni in rame barra, del tipo omologato per l'uso di gas medicali secondo la norma EN 13348 | | | | | | | | | |
| LINEA ACQUA "CALDA" DI CONSUMO | |  | ANDATA RICIRCOLO |   | | | | | | $\varnothing e$ – N = Tubazioni in acciaio nero di prima scelta tipo Mannesmann o Freetz Moon secondo tabellla UNI 3824 in acciaio A.00 secondo UNI 663 protetto esternamente con due mani di vernice antiruggine. | | | | | | | | | |
| C/TO TERMOVETTORE "CALDO A.T." | |  | ANDATA RITORNO |   | | 80°C 70°C | | | | $\varnothing e$ – Z = Tubazioni in acciaio zincato per immersione a caldo, di prima scelta tipo Mannesmann o Freetz Moon secondo tabella UNI 3824 in acciaio A.00 secondo UNI 663.; spessori secondo UNI 10255 per serie normale | | | | | | | | | |
| C/TO TERMOVETTORE "CALDO M.T." ("CALDO B.T." PER RADIANTE A PAVIMENTO) | |  | ANDATA RITORNO |   | | 65°C (45°C) 60°C (40°C) | | | | $\varnothing e$ – MS = Tubazioni del tipo multistrato (tipo LASER MULTIDALPEX o similare), composte da tre tubi e due strati di adesivo, e più precisamente: – tubo interno in polietilene reticolato ad alta densità; – tubo intermedio in alluminio con saldatura laser; – tubo esterno in polietilene ad alta densità | | | | | | | | | |
| C/TO TERMOVETTORE "FREDDO" | |  | ANDATA RITORNO |   | | 7°C 12°C | | | | $\varnothing e$ – PEX = Tubazioni in polietilene reticolato conforme alla norma UNI EN ISO 15857 | | | | | | | | | |
| C/TO TERMOVETTORE "MISTO" | |  | ANDATA RITORNO |   | | 7°/45°C 12°/40°C | | | | $\varnothing e$ – PE = Tubazioni in polietilene ad alta densità HD PE, per condotte di scarico e ventilazione; le tubazioni saranno corodate di raccorderia per saldature di testa o per elettrofusione | | | | | | | | | |
| C/TO GAS FRIGORIGENO | |  | LIQUIDO GAS |   | | | | | | $\varnothing e$ – PVC = Tubazioni in policloruro di vinile rigido secondo tabella UNI 7443–85 tipo 302 per scarichi, tipo 300 per ventil. scarichi. | | | | | | | | | |
| LINEA SCARICO ACQUE GRIGIE | |  | ANDATA |  | | | | | | $\varnothing e$ – PP = Tubazioni in polipropilene ad innesto ad elevata resistenza meccanica e prestazioni acustiche secondo la norma EN 1451 (tipo geberit silent); diametro esterno | | | | | | | | | |
| LINEA SCARICO ACQUE NERE | |  | ANDATA |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA VENTILAZIONE SCARICO | |  | ANDATA |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOSAGGIO ADDITIVI | |  | ANDATA |  | | | | LIQUIDI CONDIZIONANTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO ELABORATO : | | CODICE COMMESSA: | | RIFERIMENTI ELABORATO: | | TEMA: | | TIPO ELABORATO: | | REV. | OGGETTO: | | SCALA: | | FOGLIO: | | | | |
| Schemi funzionali | | CIG: 9568925EB3 | | I-15 | | PRG-I | | EG | | 01 | SIMBOLI E CODICI | | — | | 1 | | | | |

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | SIMBOLO | DESCRIZIONE | SIMBOLO | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----------------|--|-----------------------|--|------------|--|------------------------------|--|----------|--|-----------|--|
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA DA INCASSO CON CAPPuccio CROMATO |  | VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA |  | MISURATORE DI PORTATA | | | | | | | | | | | | |
|  | RUBINETTO A MASCHIO FILETTATO |  | VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA MOTORIZZABILE |  | RUBINETTO PORTAMANOMETRO CON POZZETTO TERMOMETRICO | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA |  | VALVOLA A SFERA FLANGIATA |  | RUBINETTO PORTAMANOMETRO | | | | | | | | | | | | |
|  | SARACINESCA FILETTATA |  | SARACINESCA FLANGIATA |  | POZZETTO TERMOMETRICO | | | | | | | | | | | | |
|  | FILTRO RACCOGLITORE D'IMPURITA' FILETTATO |  | FILTRO RACCOGLITORE D'IMPURITA' FLANGIATO |  | INDICATORE A QUADRANTE PER LE GRANDEZZE INDICATE (TIPO E SCALA) | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA UNIDIREZIONALE FILETTATA |  | VALVOLA UNIDIREZIONALE FLANGIATA |  | INDICATORE A QUADRANTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO FILETTATA |  | VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO FLANGIATA |  | TERMOMETRO A QUADRANTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA MOTORIZZABILE |  | VALVOLA DI REGOLAZIONE A 2 VIE FLANGIATA |  | MANOMETRO A QUADRANTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FILETTATA |  | VALVOLA A 2 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FLANGIATA |  | TOTALIZZATORE PER LE GRANDEZZE MISURATE (TIPO) | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA D'INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA FILETTATA |  | VALVOLA A FLUSSO AVVIATO FLANGIATA |  | TUBAZIONE MONTANTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA A SOLENOIDE |  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA A SOLENOIDE |  | TUBAZIONE CON STACCO DISCENDENTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA FILETTATA |  | VALVOLA DI TARATURA PREREGOLABILE FLANGIATA |  | TUBAZIONE DISCENDENTE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE FILETTATA |  | VALVOLA MISCELATRICE FLANGIATA |  | VARIAZIONE DI DIAMETRO O PROTEZIONE | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO ELETTRICO FILETTATA |  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO ELETTRICO FLANGIATA |  | PUNTO FISSO | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FILETTATA |  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FLANGIATA |  | PUNTO GUIDATO | | | | | | | | | | | | |
|  | GIUNTO ANTIVIBRANTE FILETTATO |  | GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO | (N.C.) | NORMALMENTE CHIUSO/A | | | | | | | | | | | | |
|  | RIDUTTORE DI PRESSIONE |  | CONTATORE VOLUMETRICO | (N.A.) | NORMALMENTE APERTO/A | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA BLOCCABILE |  | CONTATORE LANCIAMPULSI |  | POMPA | | | | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA "PRESSURE INDEPENDENT" |  | CONTATORE CONTACALORIE |  | FILTRO AUTOPULENTE PER ACQUA POTABILE | | | | | | | | | | | | |
|  | ELETTROPOMPA |  | FRECCIA INDICATRICE DIREZIONE FLUSSO DEL FLUIDO | | | | | | | | | | | | | | |
|  | SCARICO CONVOGLIATO |  | DISAERATORE | | | | | | | | | | | | | | |
|  | SCONNETTORE FILETTATO |  | DEFANGATORE | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | MISCELATORE TERMOSTATICO ACS | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO ELABORATO : Schemi funzionali | | CODICE COMMESSA: CIG: 9568925EB3 | | RIFERIMENTI ELABORATO: I-15 | | TEMA: PRG-I | | TIPO ELABORATO: EG | | REV. 01 | | OGGETTO: SIMBOLI E CODICI | | SCALA: — | | FOGLIO: 2 | |

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | SIMBOLO | DESCRIZIONE | SIMBOLO | DESCRIZIONE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|----------------|-----------------------|------------|------------------------------|--|----------|--|-----------|--|
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA DA INCASSO CON CAPPuccio CROMATO |  | VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA |  | MISURATORE DI PORTATA | | | | | | | | | |
|  | RUBINETTO A MASCHIO FILETTATO |  | VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA MOTORIZZABILE |  | RUBINETTO PORTAMANOMETRO CON POZZETTO TERMOMETRICO | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA |  | VALVOLA A SFERA FLANGIATA |  | RUBINETTO PORTAMANOMETRO | | | | | | | | | |
|  | SARACINESCA FILETTATA |  | SARACINESCA FLANGIATA |  | POZZETTO TERMOMETRICO | | | | | | | | | |
|  | FILTRO RACCOGLITORE D'IMPURITA' FILETTATO |  | FILTRO RACCOGLITORE D'IMPURITA' FLANGIATO |  | INDICATORE A QUADRANTE PER LE GRANDEZZE INDICATE (TIPO E SCALA) | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA UNIDIREZIONALE FILETTATA |  | VALVOLA UNIDIREZIONALE FLANGIATA |  | INDICATORE A QUADRANTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO FILETTATA |  | VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO FLANGIATA |  | TERMOMETRO A QUADRANTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA MOTORIZZABILE |  | VALVOLA DI REGOLAZIONE A 2 VIE FLANGIATA |  | MANOMETRO A QUADRANTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FILETTATA |  | VALVOLA A 2 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FLANGIATA |  | TOTALIZZATORE PER LE GRANDEZZE MISURATE (TIPO) | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA D'INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA FILETTATA |  | VALVOLA A FLUSSO AVVIATO FLANGIATA |  | TUBAZIONE MONTANTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA A SOLENOIDE |  | VALVOLA A 2 VIE FILETTATA A SOLENOIDE |  | TUBAZIONE CON STACCO DISCENDENTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA FILETTATA |  | VALVOLA DI TARATURA PREREGOLABILE FLANGIATA |  | TUBAZIONE DISCENDENTE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE FILETTATA |  | VALVOLA MISCELATRICE FLANGIATA |  | VARIAZIONE DI DIAMETRO O PROTEZIONE | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO ELETTRICO FILETTATA |  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO ELETTRICO FLANGIATA |  | PUNTO FISSO | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FILETTATA |  | VALVOLA A 3 VIE SERVOCOMANDO PNEUMATICO FLANGIATA |  | PUNTO GUIDATO | | | | | | | | | |
|  | GIUNTO ANTIVIBRANTE FILETTATO |  | GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO | (N.C.) | NORMALMENTE CHIUSO/A | | | | | | | | | |
|  | RIDUTTORE DI PRESSIONE |  | CONTATORE VOLUMETRICO | (N.A.) | NORMALMENTE APERTO/A | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA BLOCCABILE |  | CONTATORE LANCIAMPULSI |  | POMPA | | | | | | | | | |
|  | VALVOLA A SFERA FILETTATA "PRESSURE INDEPENDENT" |  | CONTATORE CONTACALORIE |  | FILTRO AUTOPULENTE PER ACQUA POTABILE | | | | | | | | | |
|  | ELETTROPOMPA |  | FRECCIA INDICATRICE DIREZIONE FLUSSO DEL FLUIDO | | | | | | | | | | | |
|  | SCARICO CONVOGLIATO |  | DISAERATORE | | | | | | | | | | | |
|  | SCONNETTORE FILETTATO |  | DEFANGATORE | | | | | | | | | | | |
| | |  | MISCELATORE TERMOSTATICO ACS | | | | | | | | | | | |
| TITOLO ELABORATO : Schemi funzionali | | CODICE COMMESSA: CIG: 9568925EB3 | | RIFERIMENTI ELABORATO: I-15 | | TEMA: PRG-I | TIPO ELABORATO: EG | REV. 01 | OGGETTO: SIMBOLI E CODICI | | SCALA: — | | FOGLIO: 2 | |

| SIMBOLO | | DESCRIZIONE | | SIMBOLO | | DESCRIZIONE | | SIMBOLO | | DESCRIZIONE | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | QUADRO ELETTRICO GENERALE IMPIANTI MECCANICI QUADRO ELETTRICO DI ZONA IMPIANTI MECCANICI | | | | LIMITE DI FORNITURA AGGREGATA | | IS | | IDROSTATO DI REGOLAZIONE | | | | | |
| | | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE | | | | LIMITE DI FORNITURA : IL SIMBOLO INDICA LE SEZIONI ED I RELATIVI COMPONENTI DI PERTINENZA | | | | | | | | | |
| | | TERMOSTATO AMBIENTE | | | | OPERE DI ALTRI: IL SIMBOLO INDICA LE SEZIONI CHE NON COMPETONO ALLA CATEGORIA DEGLI IMPIANTI MECCANICI | | | | | | | | | |
| | | TERMOSTATO DI FUNZIONAMENTO | | | | ELETTROVENTILATORE | | | | | | | | | |
| | | TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE | | | | SERRANDA | | | | | | | | | |
| | | PRESSOSTATO | | | | SERRANDA TAGLIAFUOCO | | | | | | | | | |
| | | PRESSOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE | | | | CAPTATORE | | | | | | | | | |
| | | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE | | | | QUOTA D'INSTALLAZIONE IN MILLIMETRI DEL FILO INFERIORE DI CANALI O TUBAZIONI, DAL PAVIMENTO FINITO | | | | | | | | | |
| | | TERMOSTATO DI BLOCCO A SICUREZZA POSITIVA | | | | QUOTA D'INSTALLAZIONE IN MILLIMETRI DEL FILO SUPERIORE DI CANALI O TUBAZIONI, DAL SOFFITTO FINITO | | | | | | | | | |
| | | FLUSSOSTATO | | | | PRESA ARIA ESTERNA | | | | | | | | | |
| | | RICEVITORE REGOLATORE | | | | ESPULSIONE ARIA | | | | | | | | | |
| | | MODULO ON–OFF | | | | FESSURA RICAVATA NEL SOTTOPORTA PER TRANSITO ARIA, DISTANZA DA PAVIMENTO FINITO => 10 cm | | | | | | | | | |
| | | QUADRO ELETTRICO DI BORDO O DI ZONA | | | | GRIGLIA DI TRANSITO ARIA | | | | | | | | | |
| | | SERVOCOMANDO MODULANTE (ANALOGICO) | | | | DIFFUSIONE AERAULICA – RIPRESA | | | | | | | | | |
| | | SERVOCOMANDO ON/OFF (DIGITALE) | | | | DIFFUSIONE AERAULICA – MANDATA | | | | | | | | | |
| | | SONDA PRESSIONE | | | | DIFFUSIONE AERAULICA – TRANSITO | | | | | | | | | |
| | | SONDA DI TEMPERATURA | | | | INDICATORE LUMINOSO DI LIVELLO ACQUA | | | | | | | | | |
| | | SONDA DI TEMPERATURA RITARABILE LOCALMENTE | | | | INDICATORE LUMINOSO DI ALLARME LIVELLO ACQUA BASSO | | | | | | | | | |
| | | SONDA DI UMIDITA' | | | | AVVISO ACUSTICO ALLARME LIVELLO ACQUA BASSO | | | | | | | | | |
| | | SONDA DI QUALITA' DELL'ARIA | | R.IRR | | ACQUA RIUSO IRRIGAZIONE | | | | | | | | | |
| | | VALORE LIMITE DI MINIMA PER LA GRANDEZZA CONTROLLATA | | INV | | INVERTER | | | | | | | | | |
| | | VALORE LIMITE DI MASSIMA PER LA GRANDEZZA CONTROLLATA | | BMS | | BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (sistema di automazione edificio) | | | | | | | | | |
| | | INTERRUTTORE DI LIVELLO | | FeC B11AN | | Fantini e Cosmi – IDROSTATO DI REGOLAZIONE tipo B11AN | | | | | | | | | |
| TITOLO ELABORATO : Schemi funzionali | | CODICE COMMESSA: CIG: 9568925EB3 | | RIFERIMENTI ELABORATO: I-15 | | TEMA: PRG-I | | TIPO ELABORATO: EG | | REV. 01 | | OGGETTO: SIMBOLI E CODICI | | SCALA: — FOGLIO: 3 | |

ESTERNO




ACQUA FREDDA
DA ACQUEDOTTO


ALIMENTAZIONE GENERALE
AL VANO TECNICO PIANO
TERRA (SEGUITO Fg.7)

RIEMPIMENTO/REINTEGRO RISERVA
IDRICA PER RIUSO
(SEGUITO Fg.6)


CENTRALE IDRICA GENERALE PER ACQUA DI ACQUEDOTTO E ACQUA DI RIUSO - LOCALE TECNICO PIANO TERRA

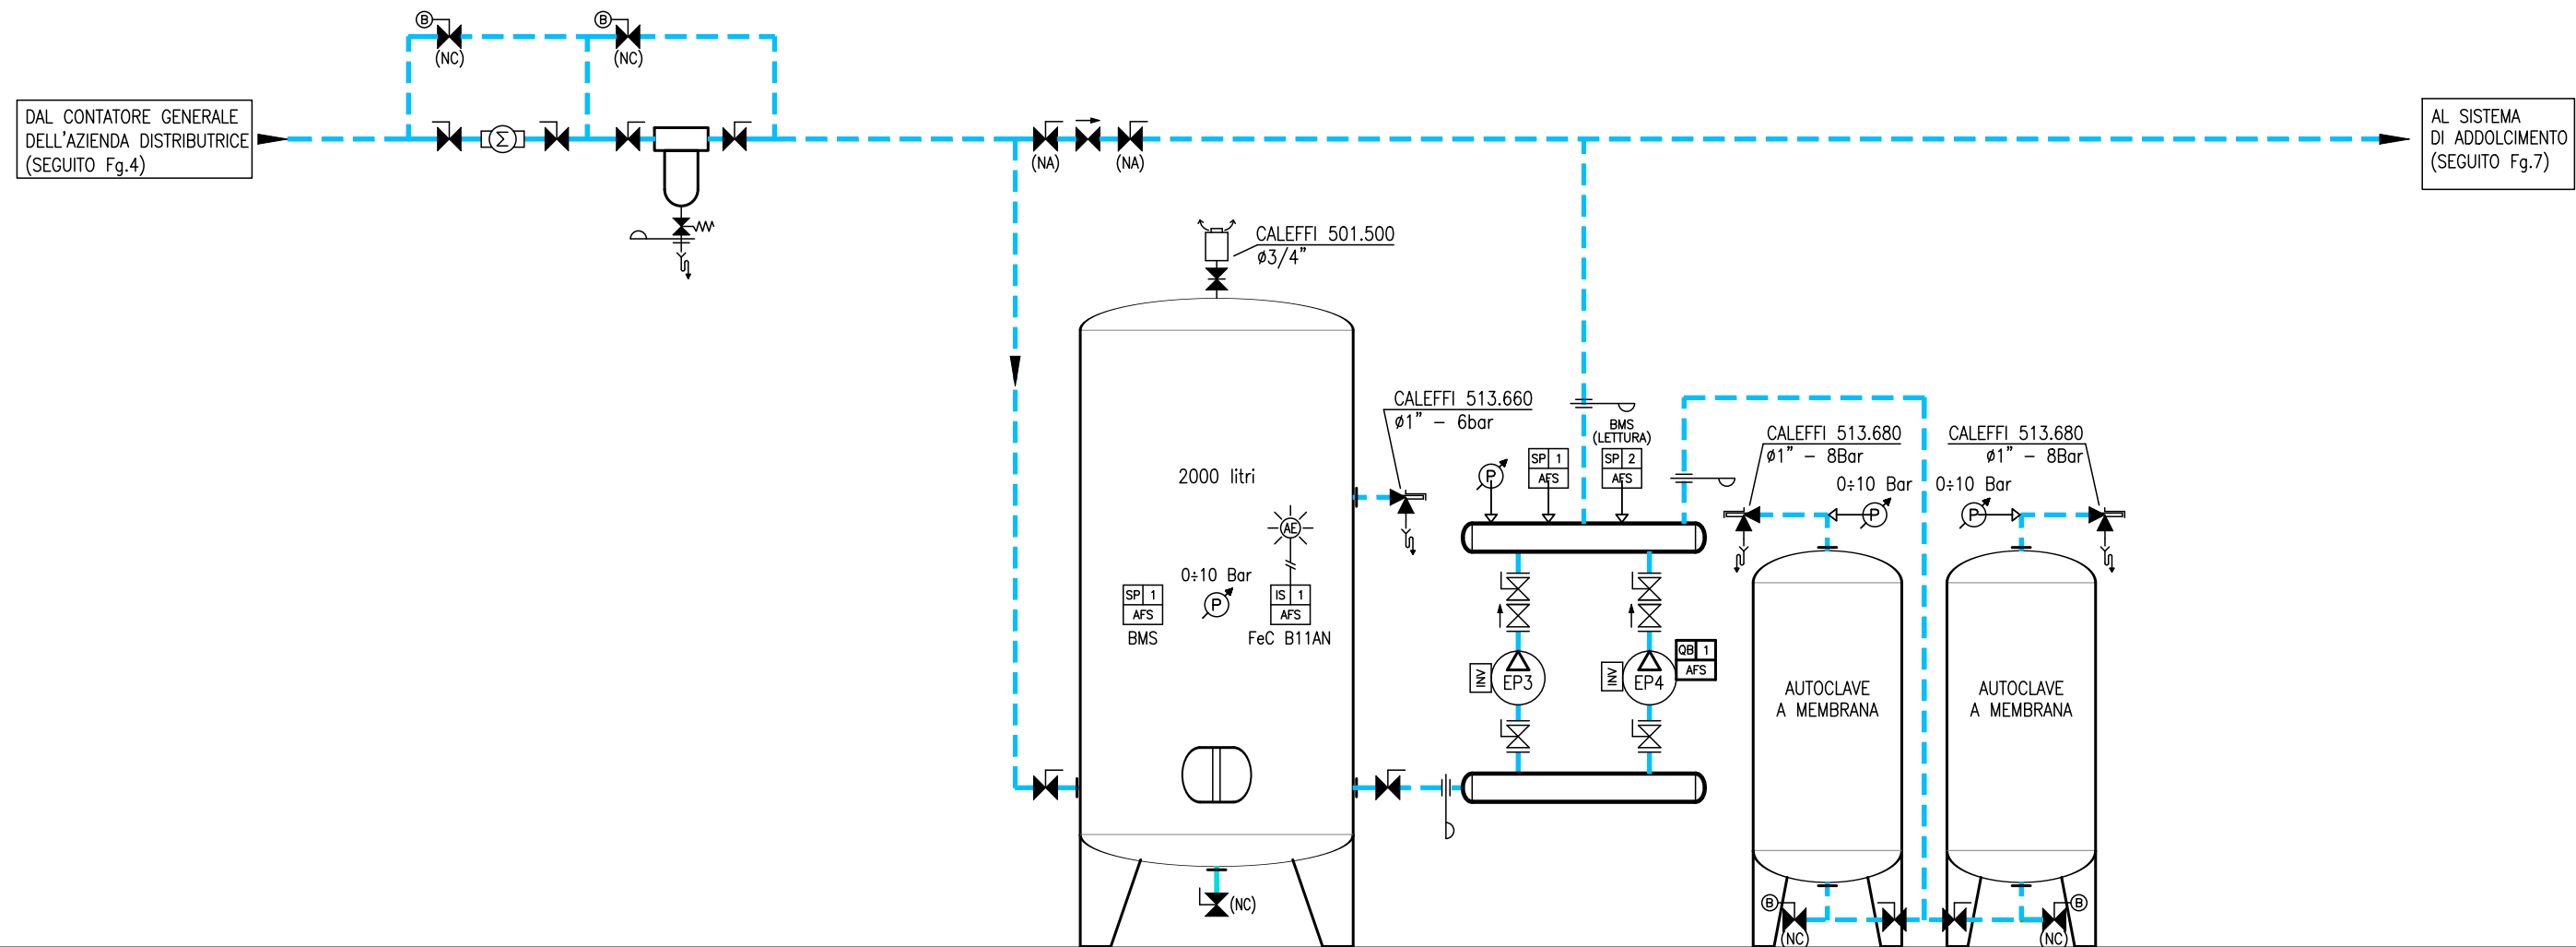


CENTRALE IDRICA GENERALE PER ACQUA DI ACQUEDOTTO ED ACQUA DI RIUSO - CENTRALE TERMICA IN COPERTURA

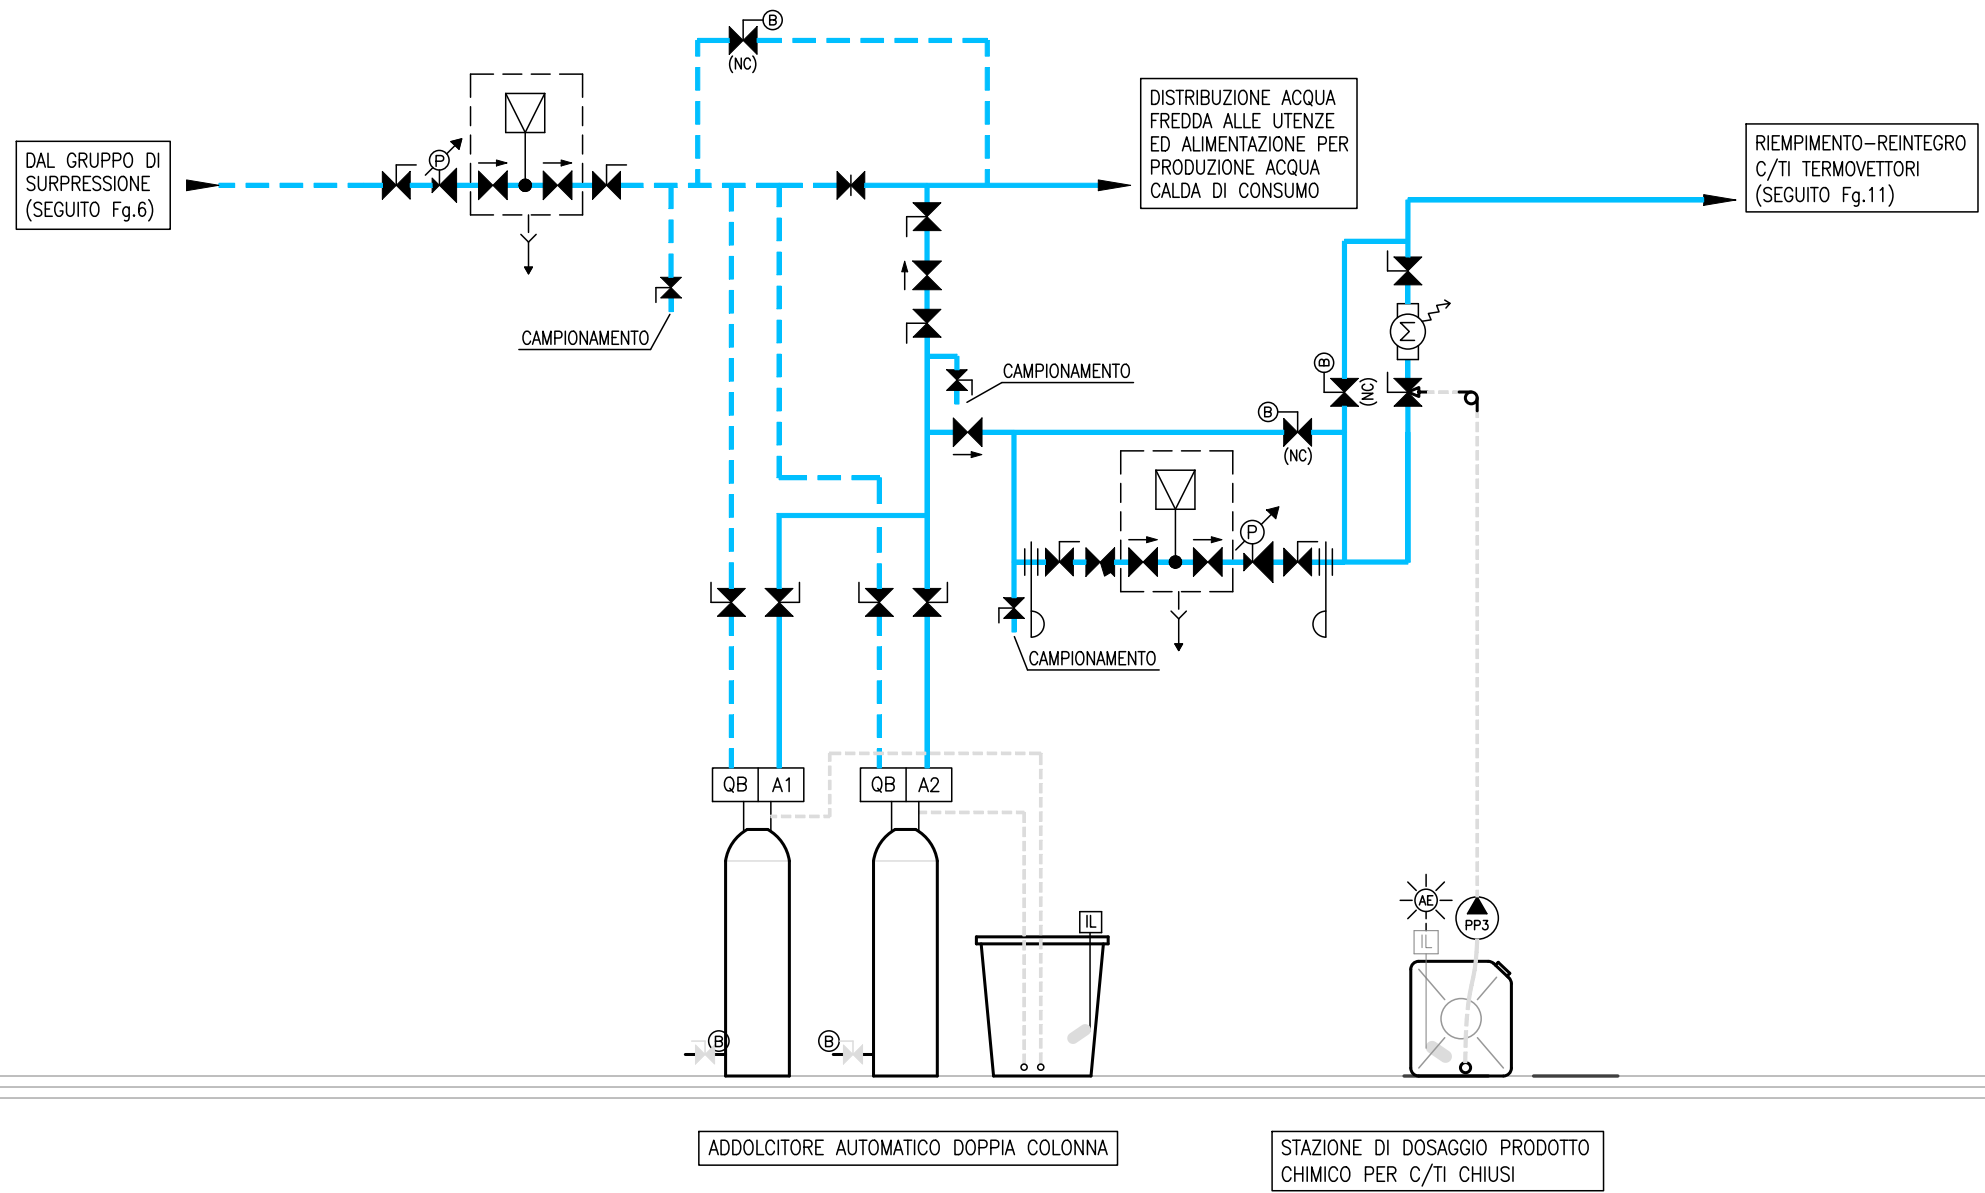


COPERTURA

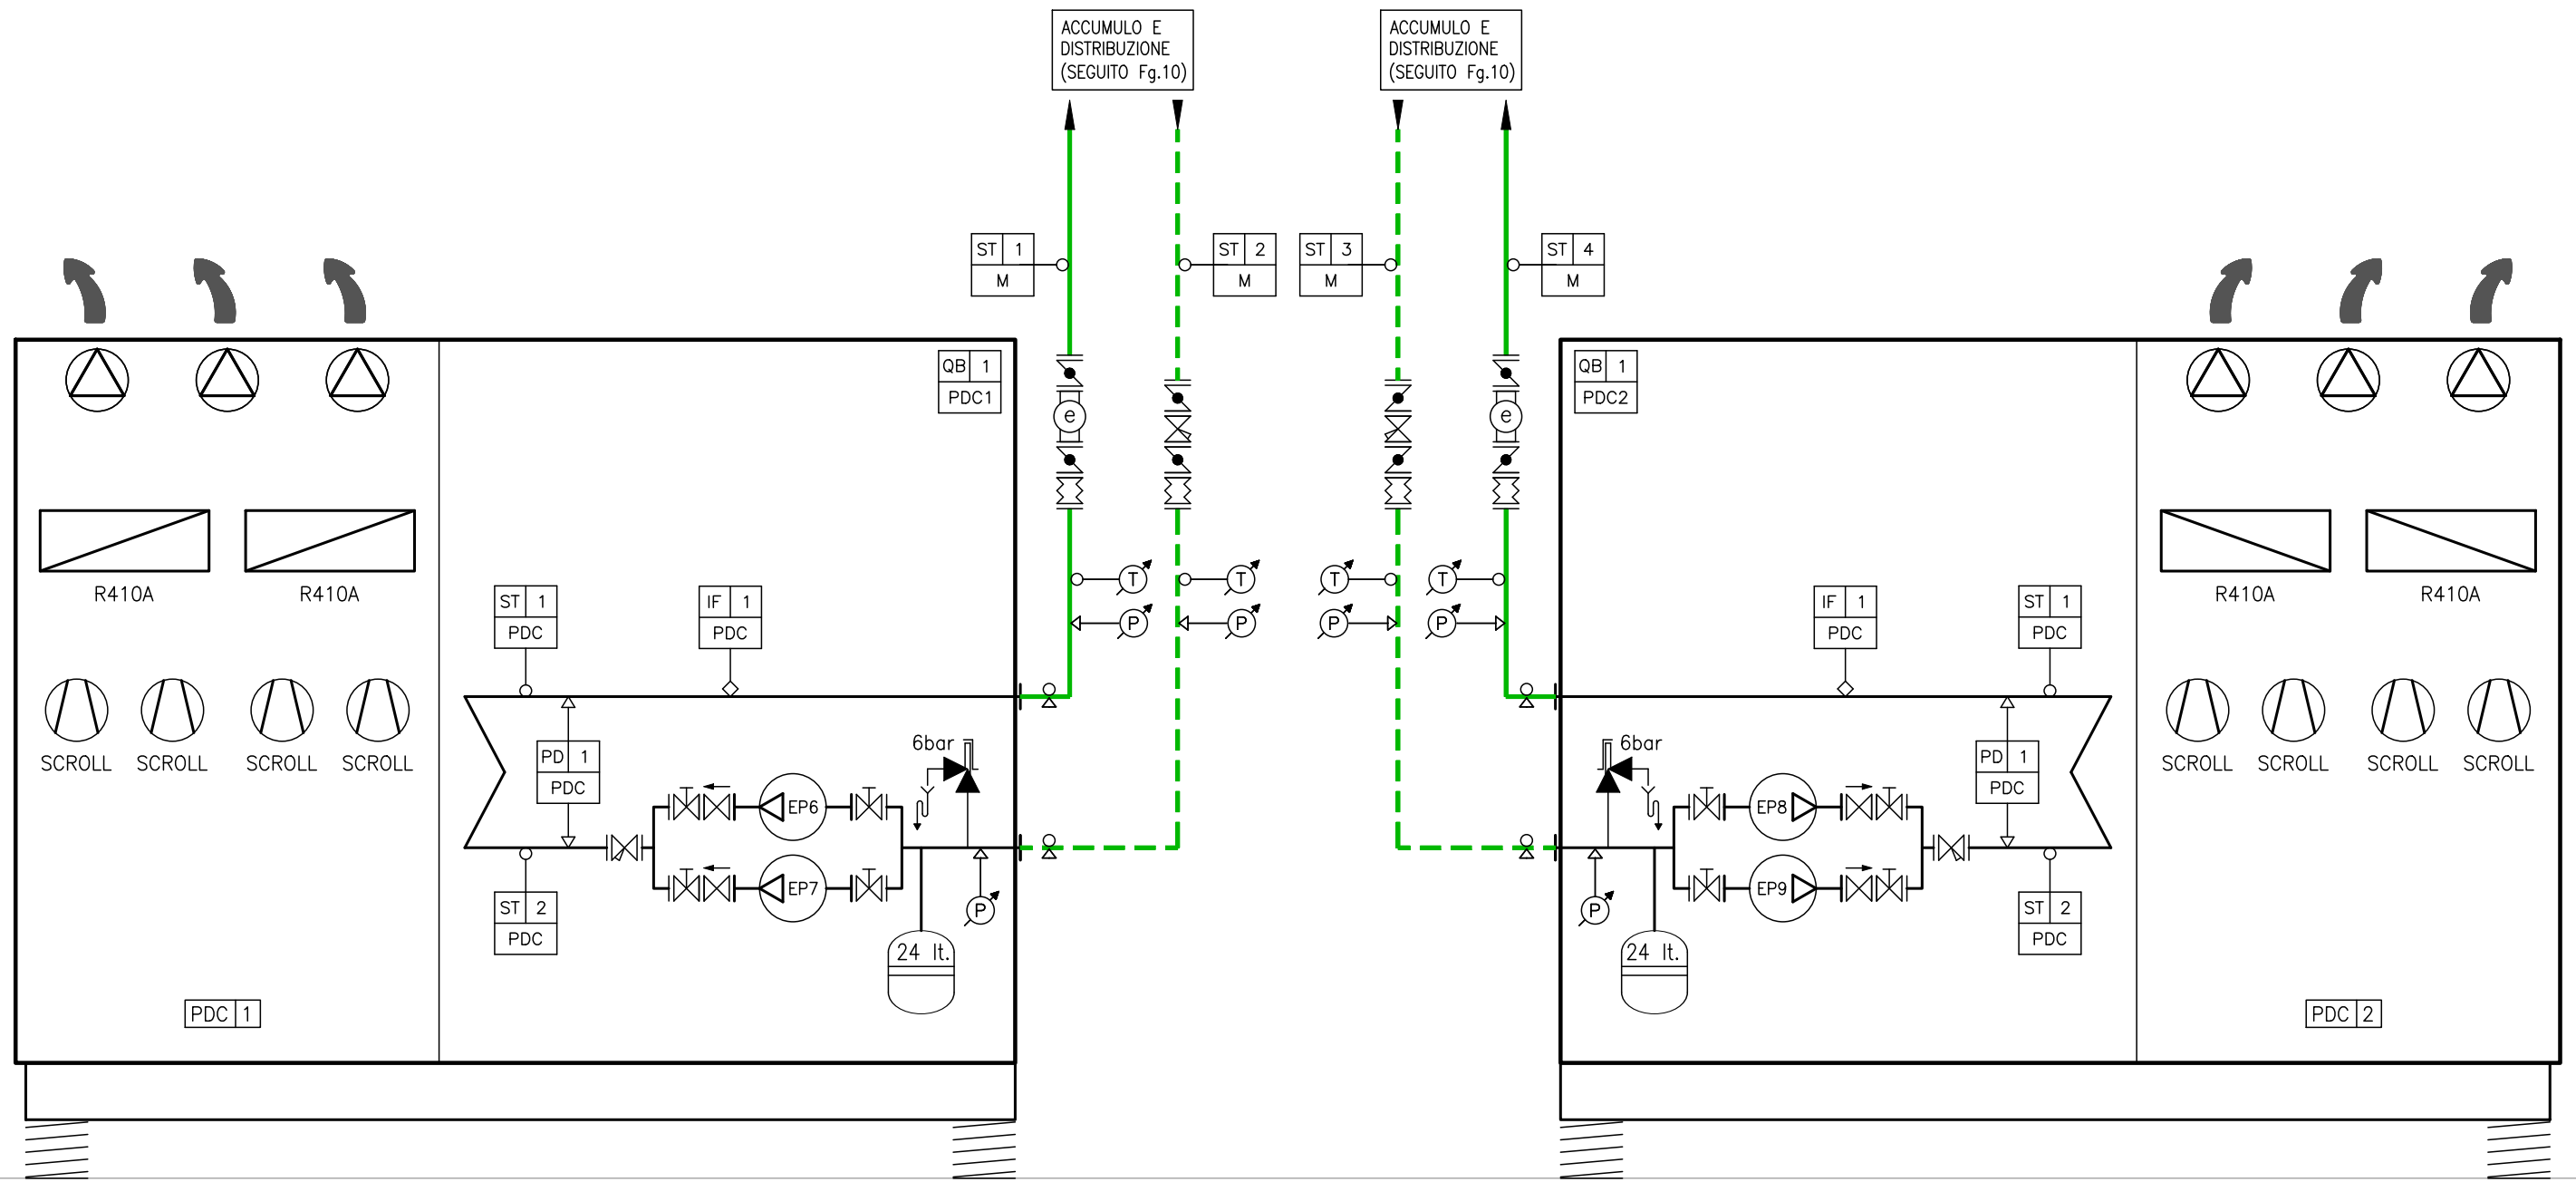


COPERTURA

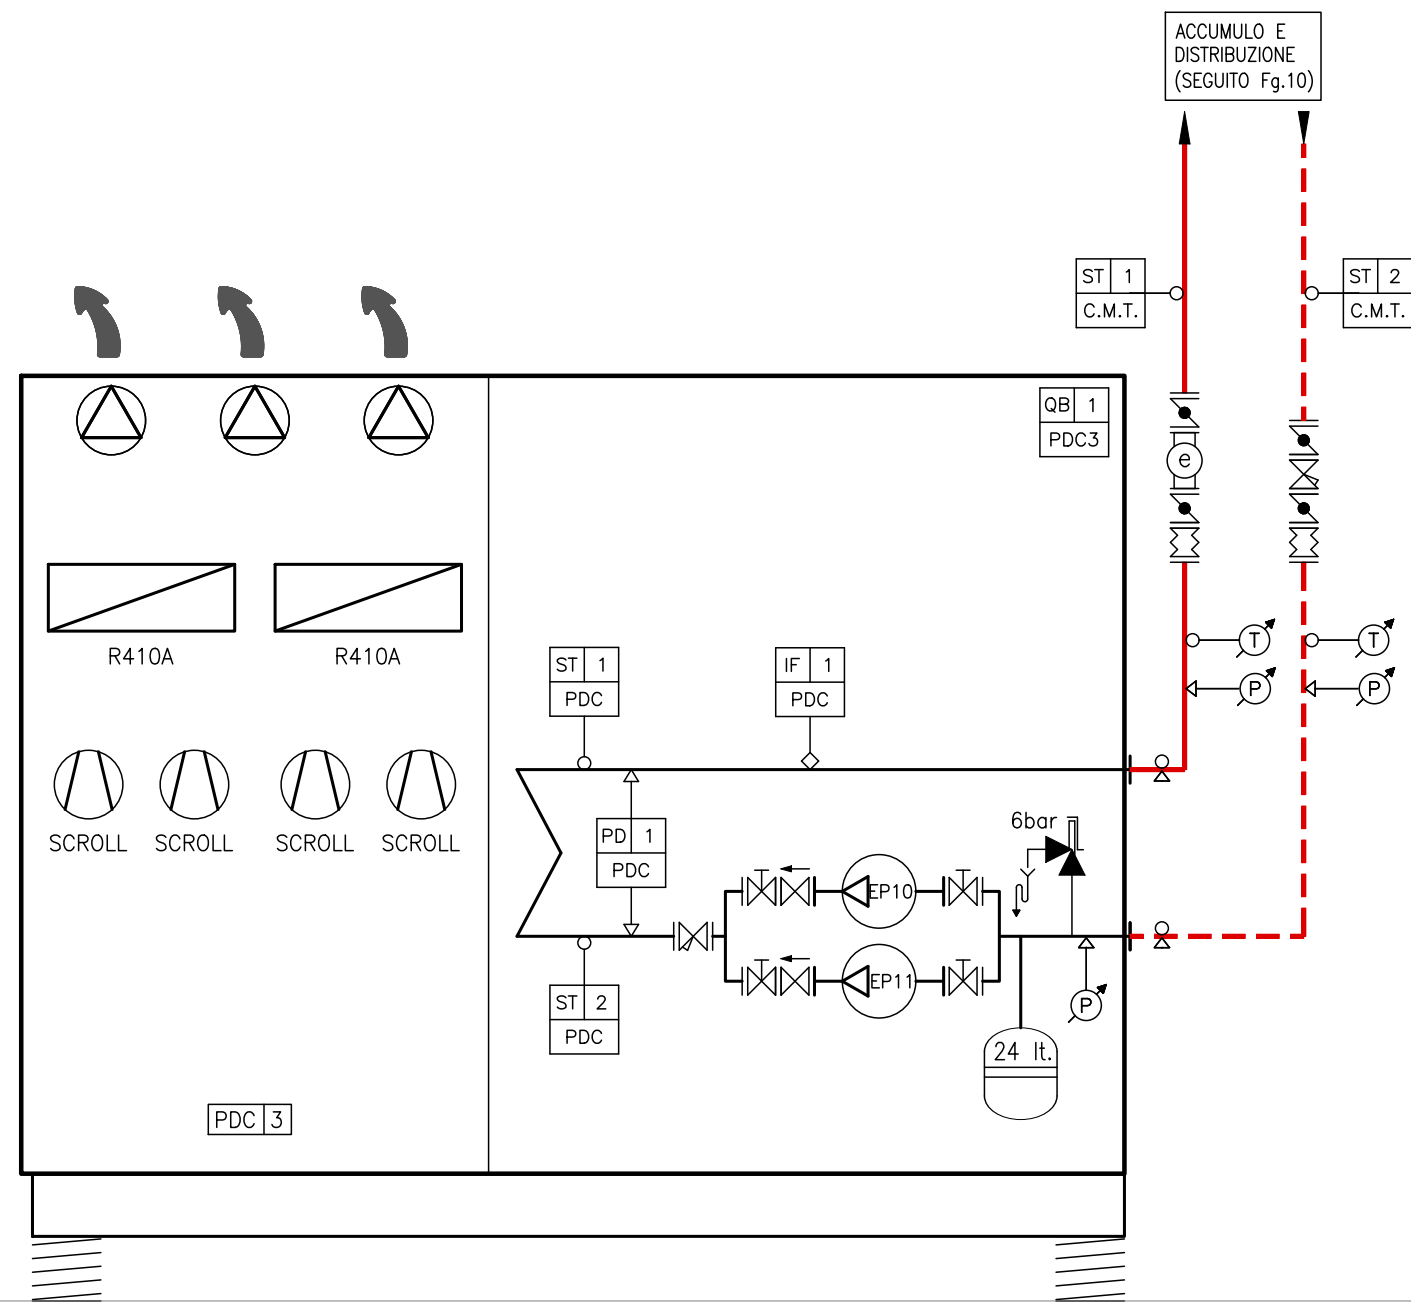


LOCALE TECNICO - CENTRALE TERMICA IN COPERTURA

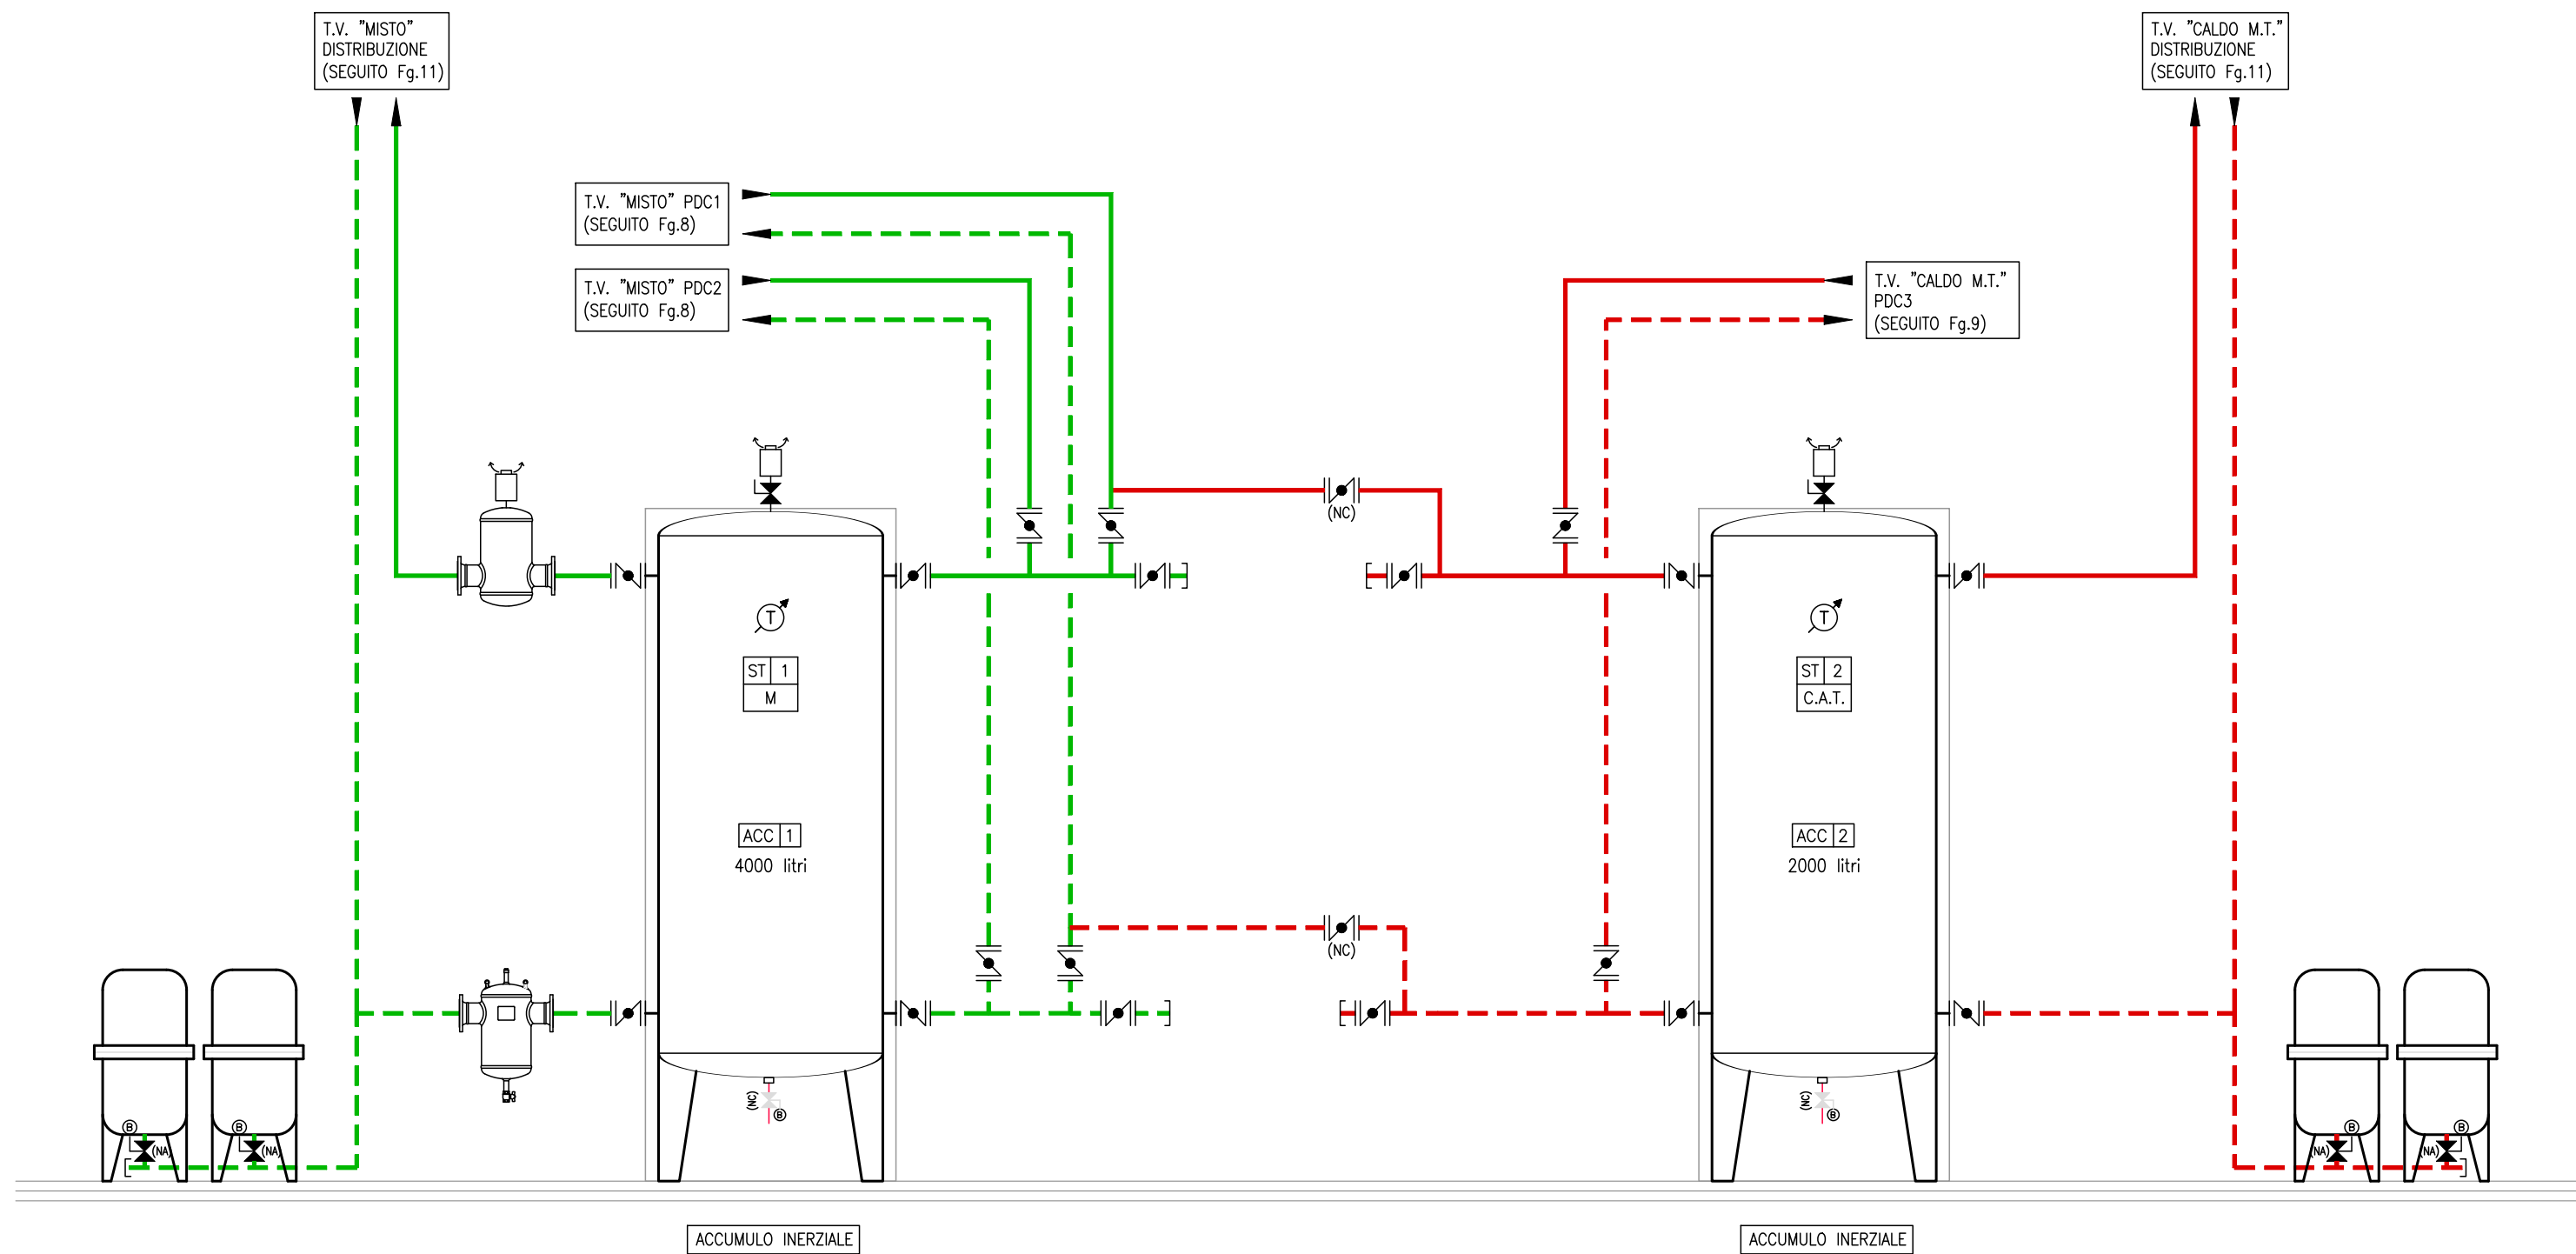

CENTRALE DI DISTRIBUZIONE FLUIDI TERMOVETTORI - CENTRALE TERMICA IN COPERTURA

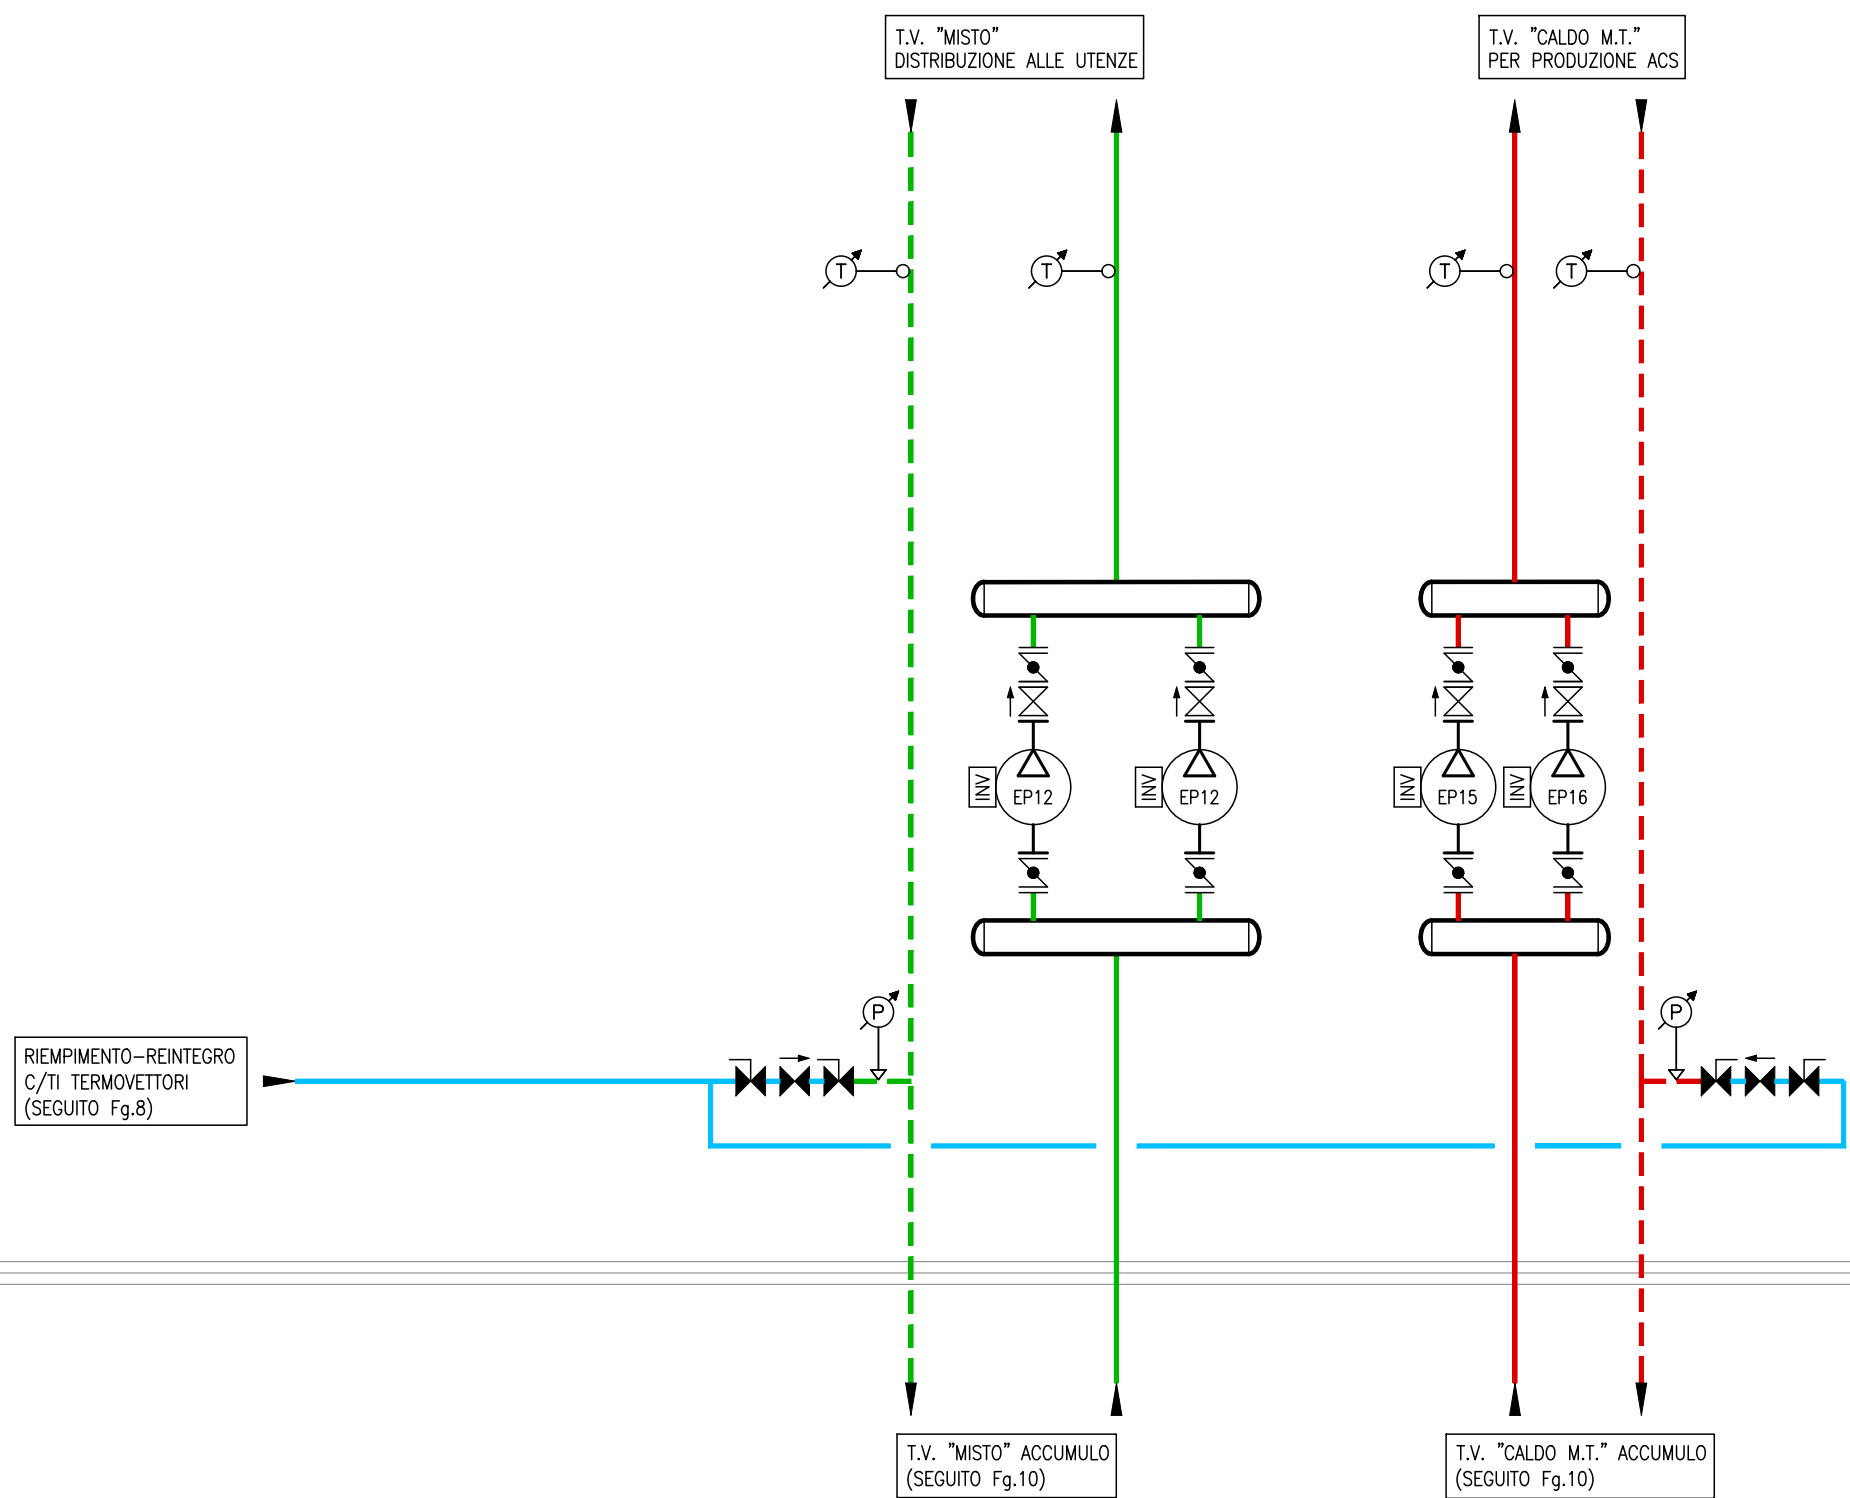

LOCALE TECNICO DI ZONA - CENTRALE TERMICA IN COPERTURA

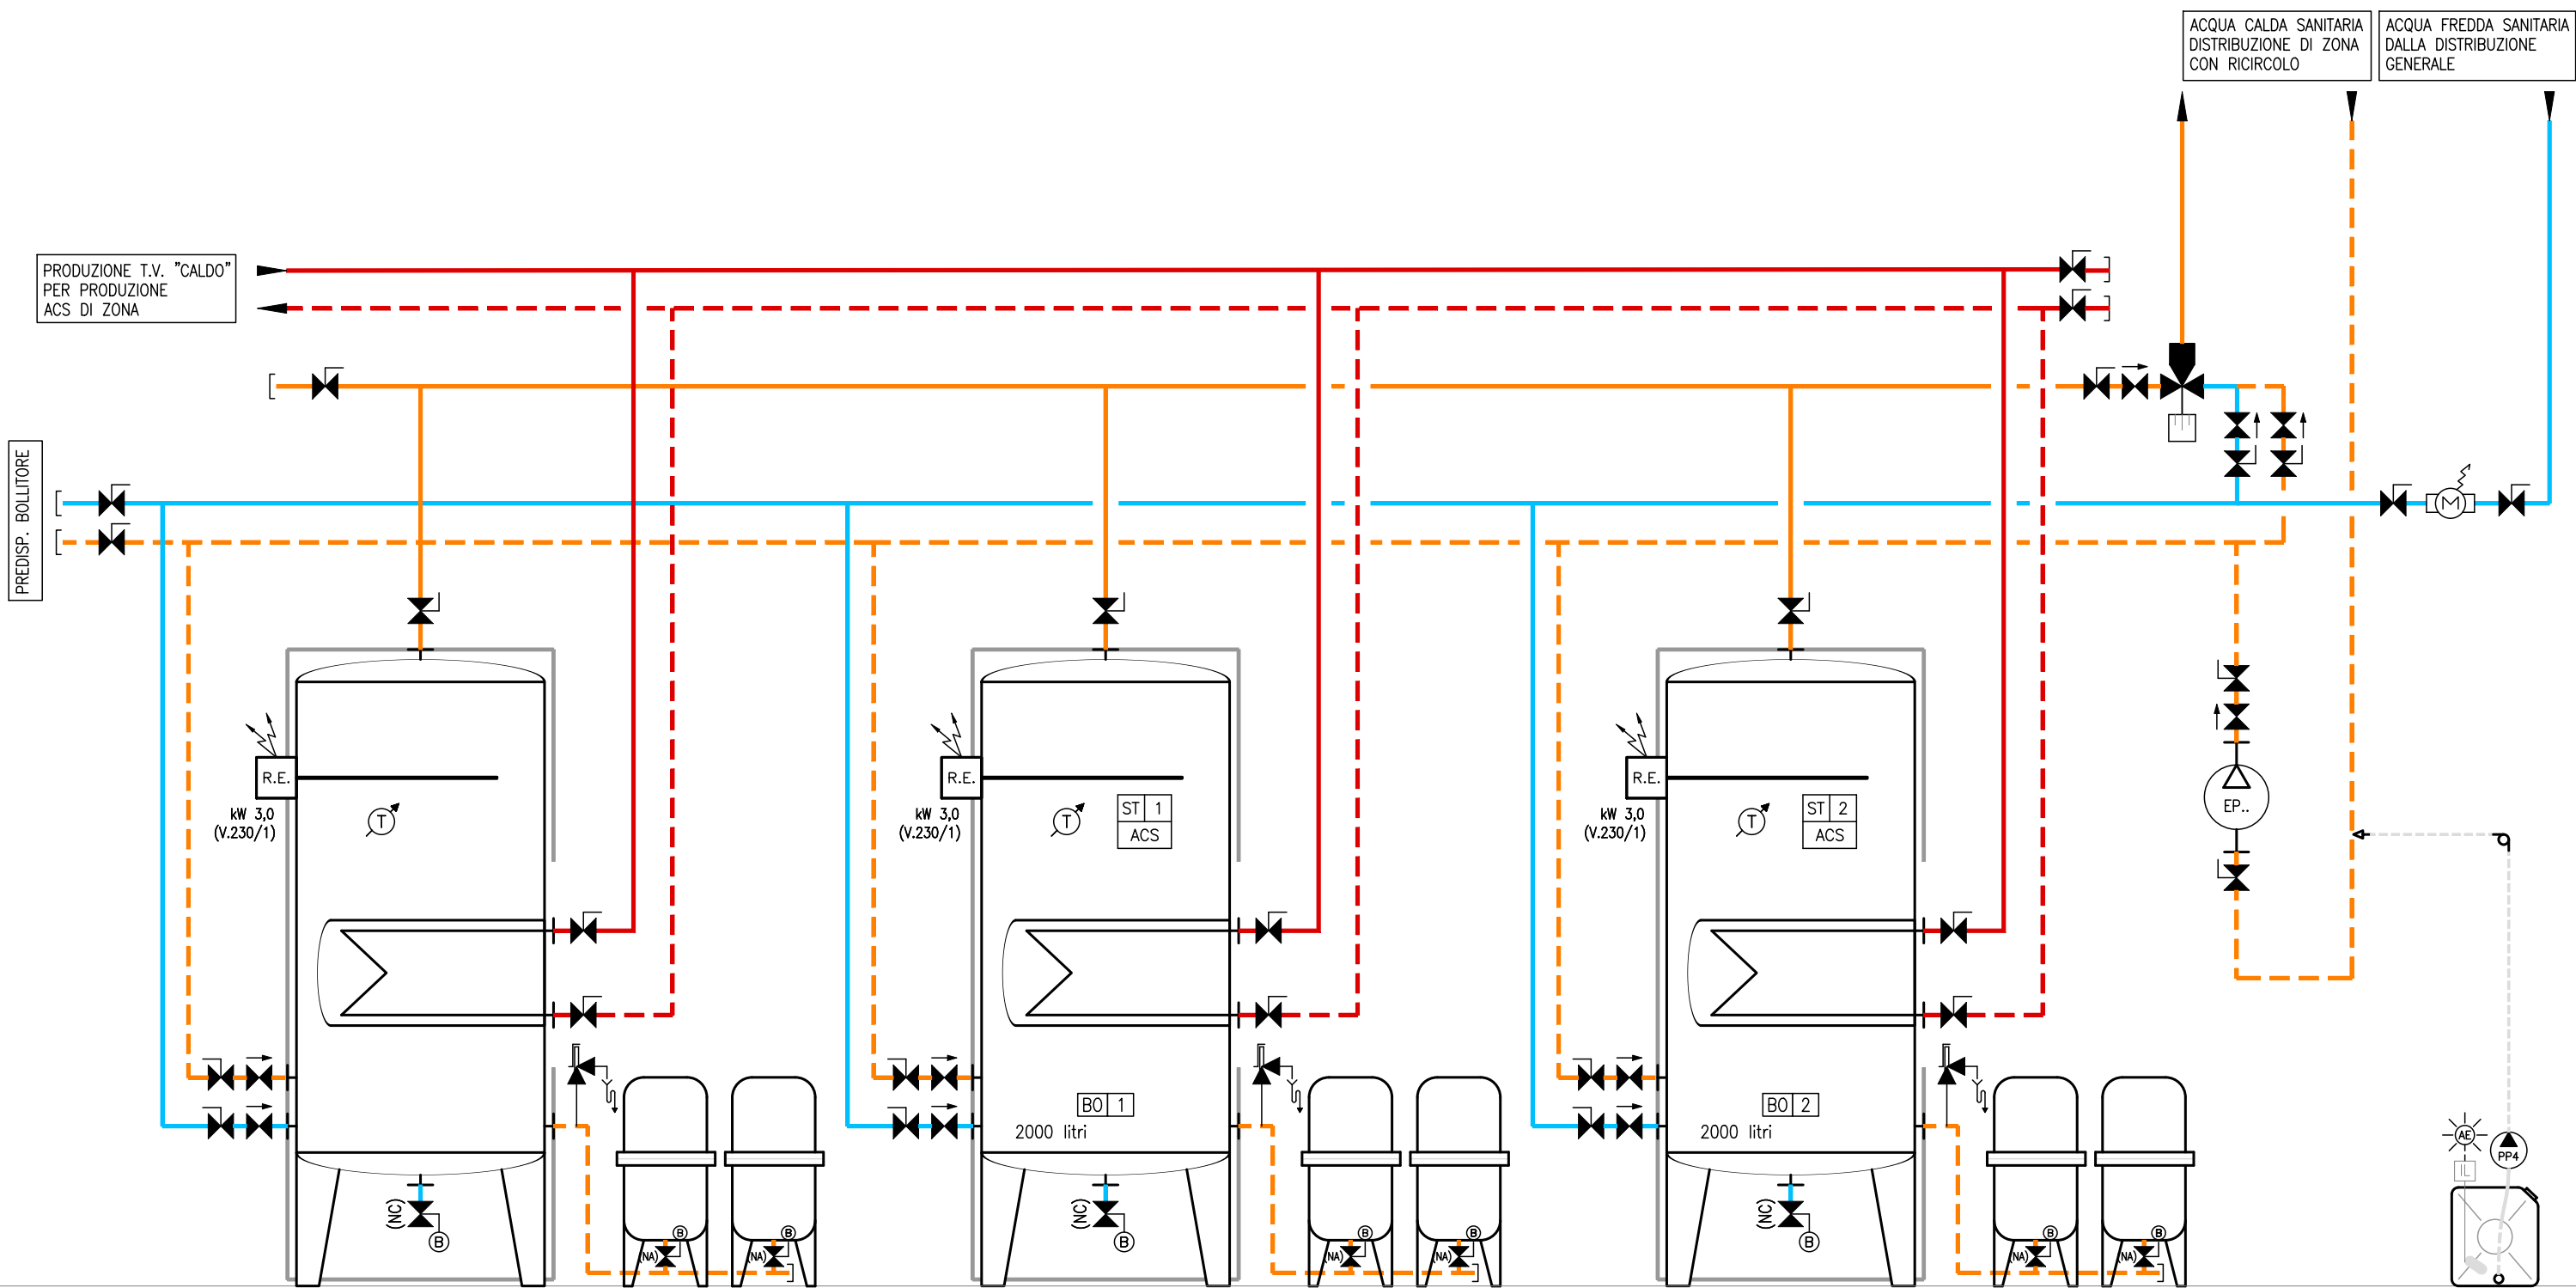




STAZIONE DI DOSAGGIO PRODOTTO
CHIMICO BIOCIDA A BASE DI
PEROSSIDO DI IDROGENO E
ARGENTO

UNITA' ABITATIVE E SPAZI COMUNI

UNITA' ABITATIVE E SPAZI COMUNI

UNITA' ABITATIVE E SPAZI COMUNI

SERVIZI PIANO TERRA/LAVANDERIA/OFFICINA

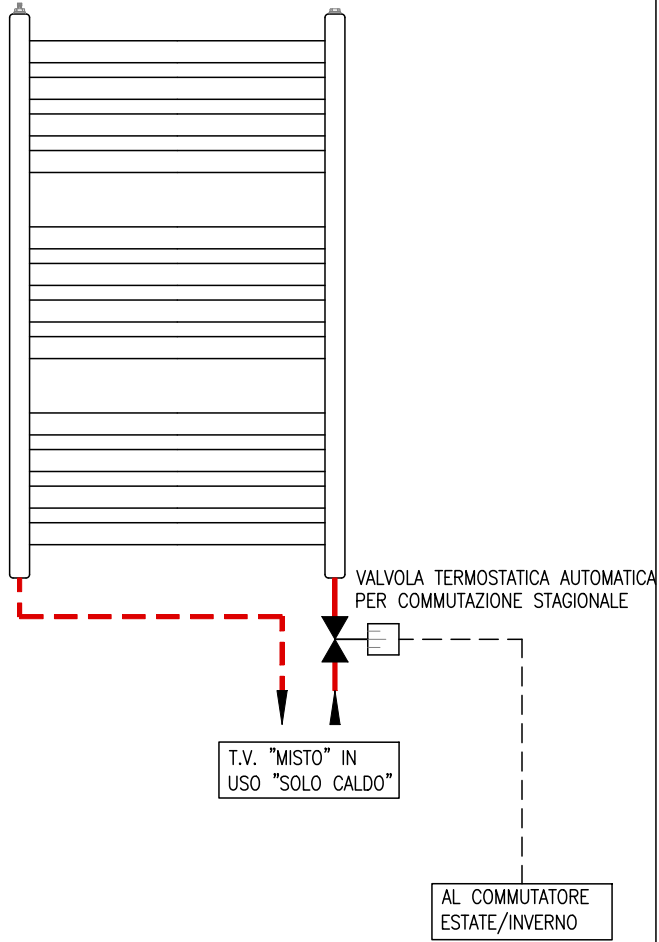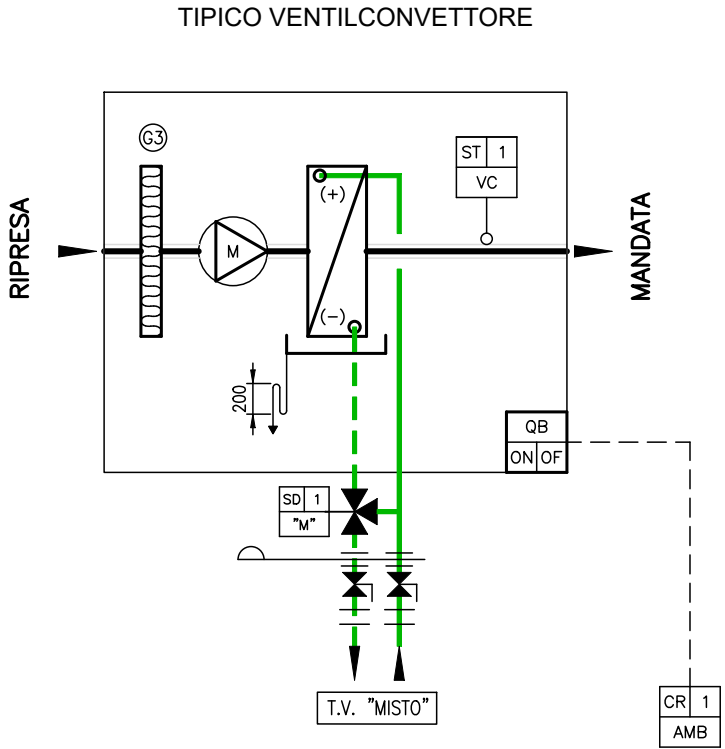

PIANEROTTOLO VANO SCALE (VARI PIANI)

