

MIGLIORAMENTO SISMICO  
DELLA SEDE MUNICIPALE  
DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SECONDO PIANO  
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI  
DI RAFFORZAMENTO LOCALE  
O MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,  
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)  
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018  
SECONDO LE DISPOSIZIONI  
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020

CODICE CUP : C69F22000040006

PROGETTO  
ESECUTIVO  
S.11


STATO DI PROGETTO  
Presidi antincendio

emissione	aggiornamento	scala
OTTOBRE 2023		1:100-1:200


Architetto Stefano Fascini  
Via Terrachini n.47  
42122 Reggio Emilia  
P.Iva 04963140969  
stefano.fascini@libero.it





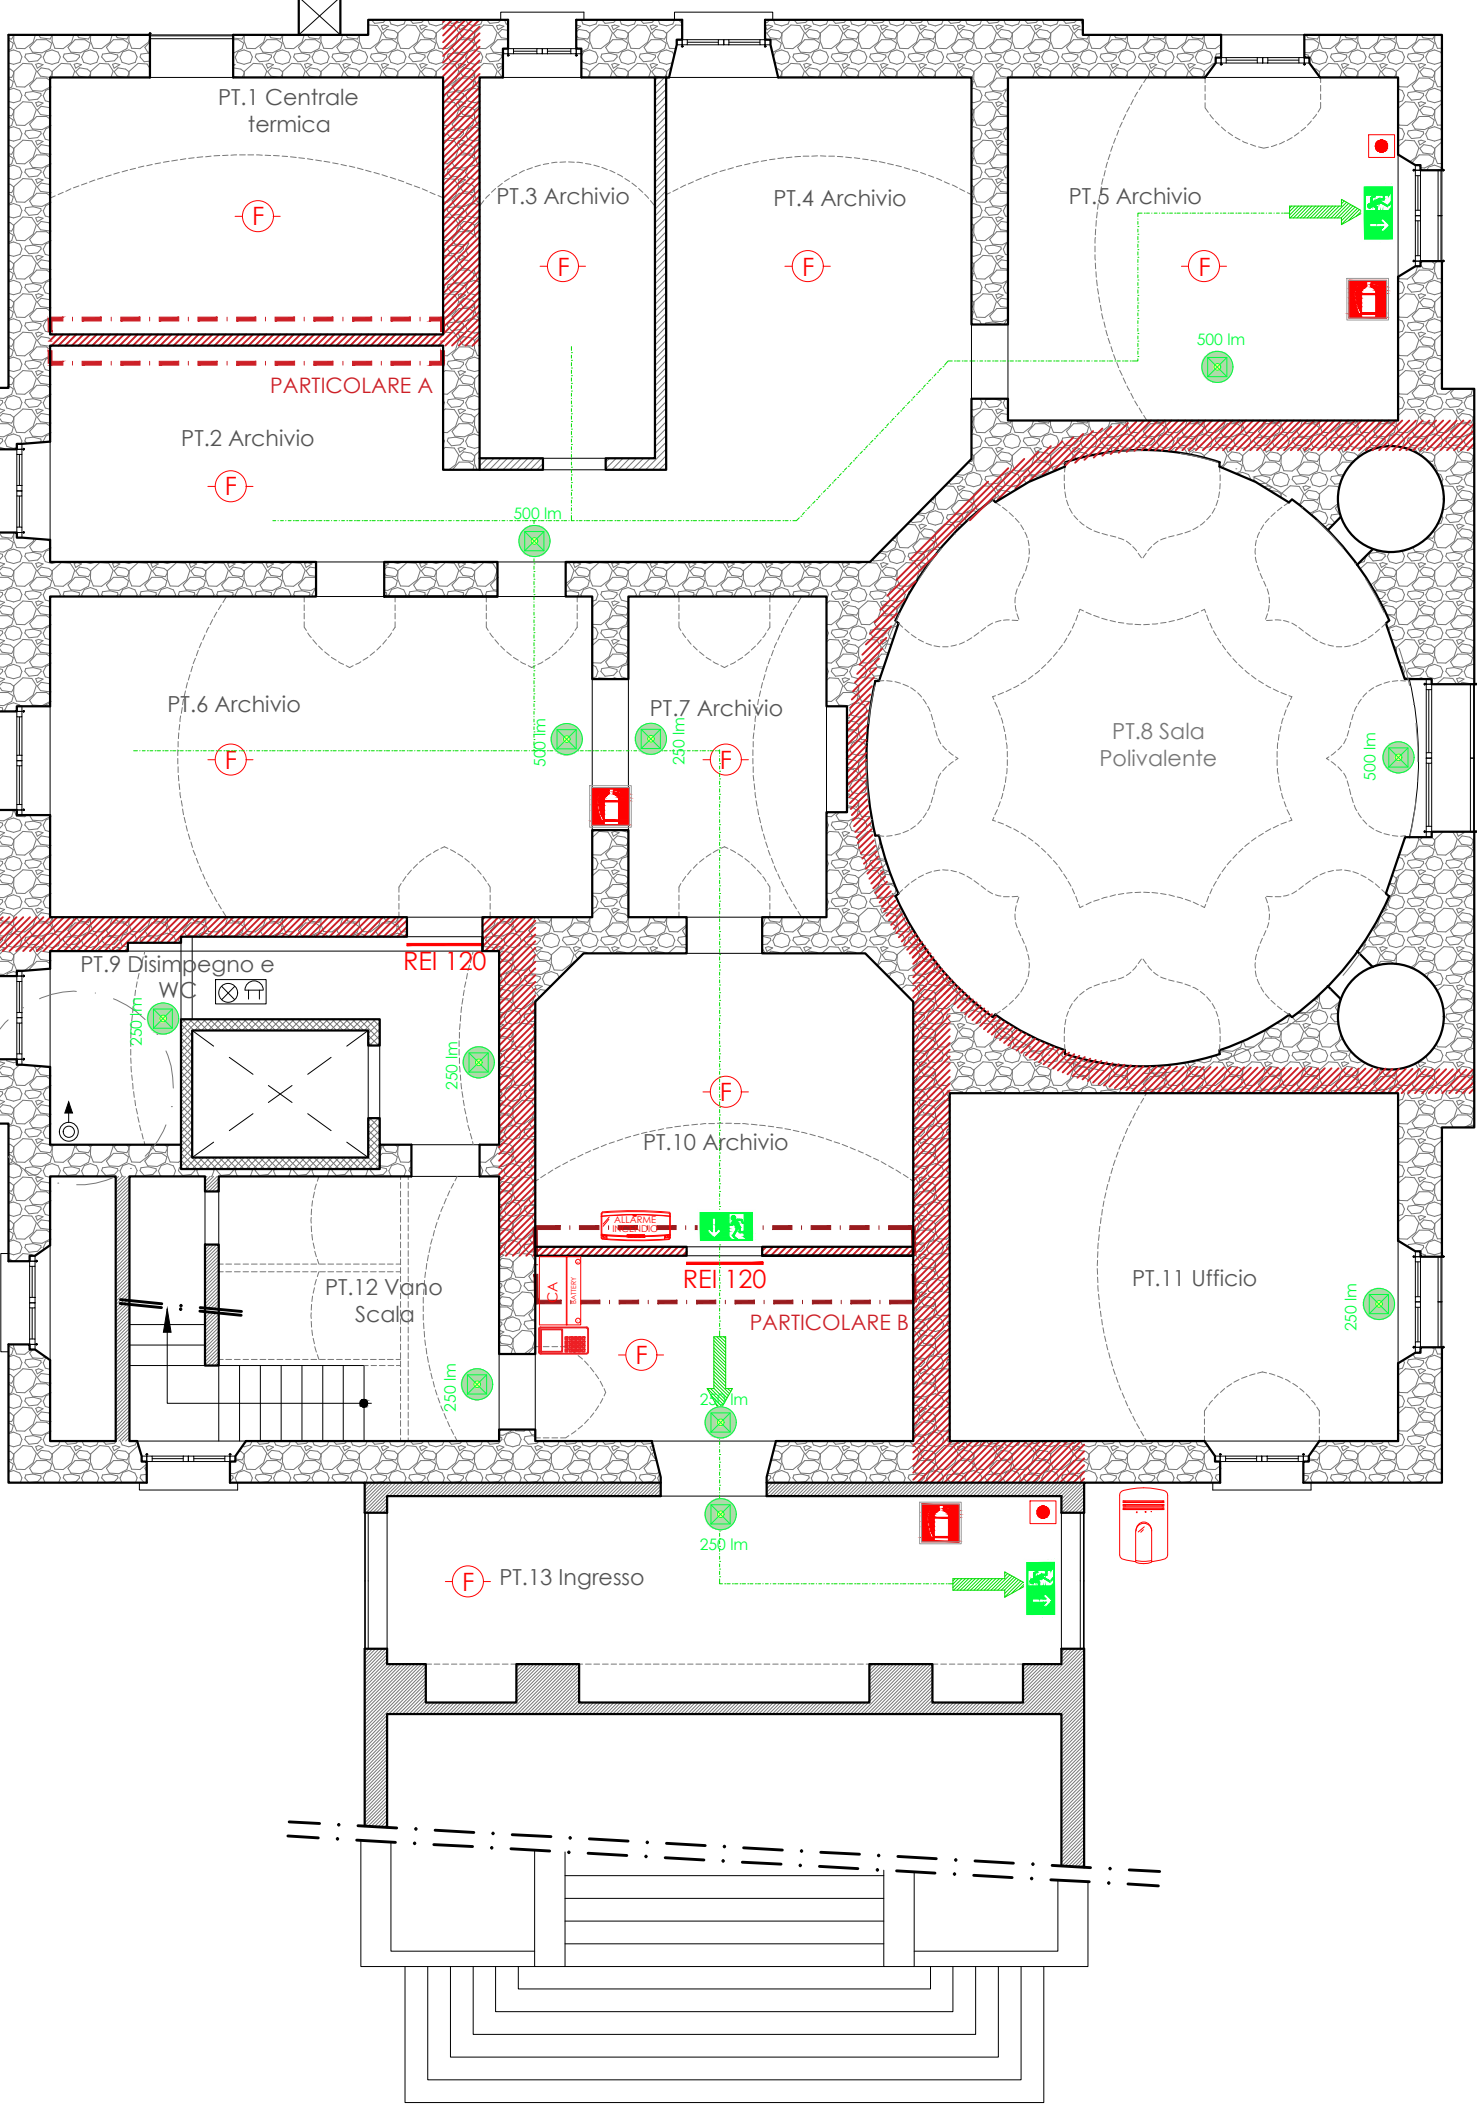



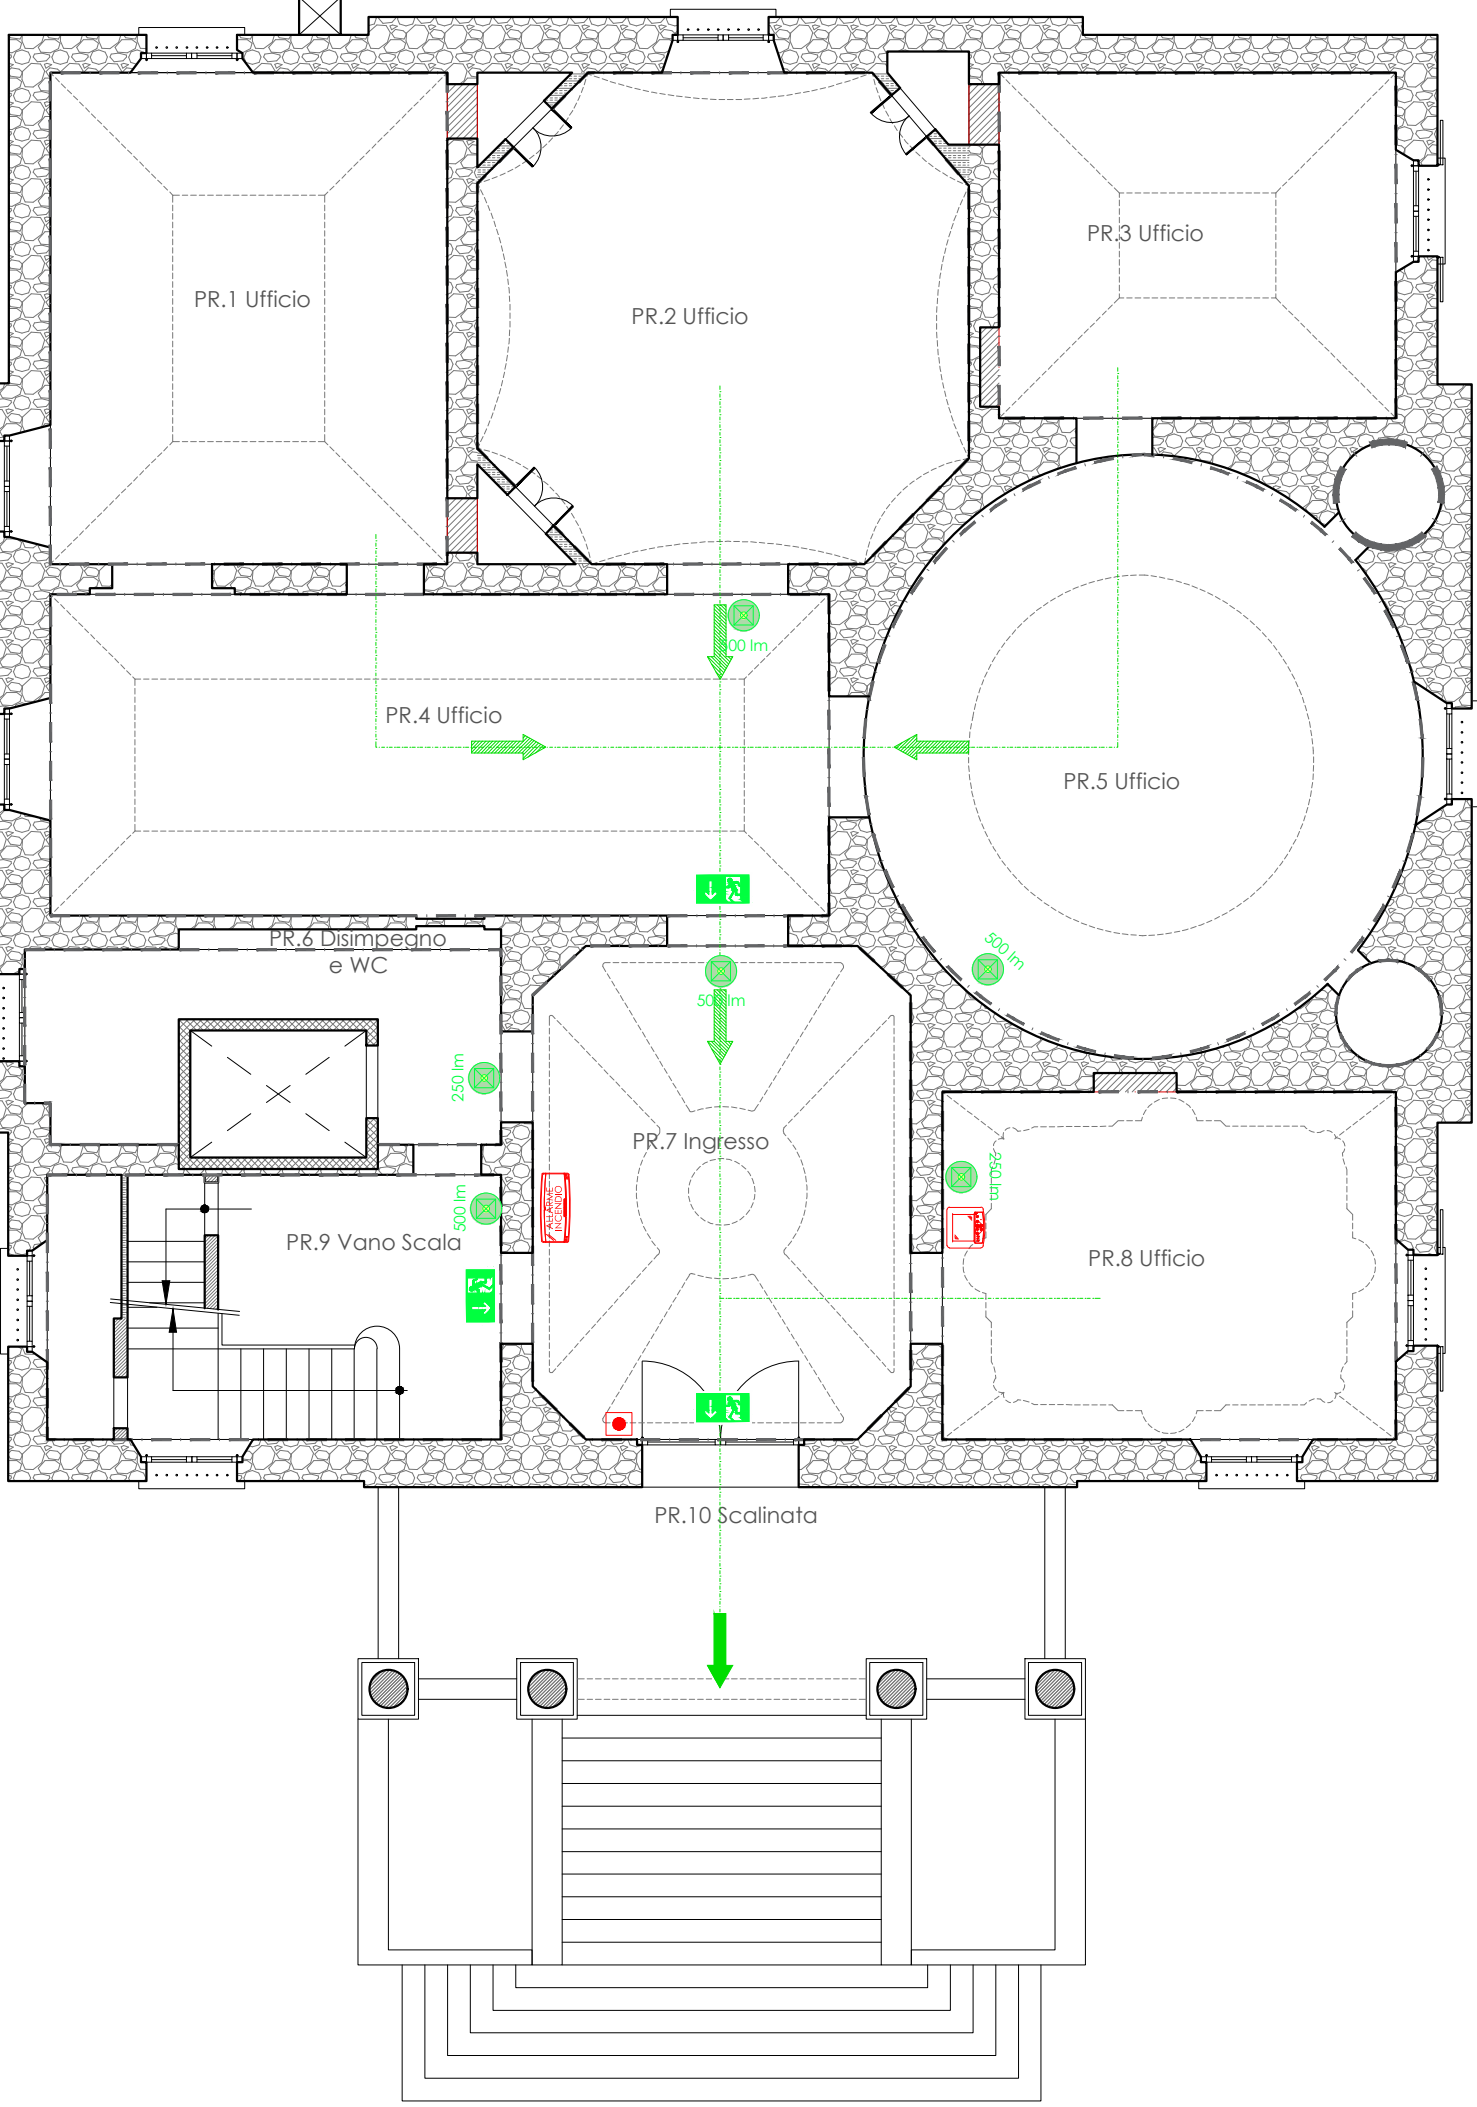











Consulenza: Ing. Pietro Corradini  
Viale Timavo 85  
42121 REGGIO EMILIA  
TEL.0522/431926  
info@ingcorradini.it


PT - Piano terra



PR - Piano Rialzato




LEGENDA PRESIDI DI SICUREZZA	
	VIE DI USCITA: PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	VIE DI USCITA: PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTONOMA
	APPARECCHIO DI SEGNALEZIONE VIE DI FUGA CON LAMPADE LED
	ESTINTORE PORTATILE DA 6 Kg IN POLVERE CON PIANTANA
	RILEVATORI DI FUMO
	CENTRALE ANTINCENDIO E ALIMENTATORE 24V
	RIPETITORE SEGNALI ANTINCENDIO
	COMBINATORE TELEFONICO GSM
	PULSANTE MANUALE ANTINCENDIO
	CASSONETTO OTTICO ACUSTICO SEGNALEZIONE INCENDIO
	SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA
	NUOVO IDRANTE UNI70 DA COLLEGARE ALLA RETE ESISTENTE
	IDRANTE UNI25 (in sostituzione dell'idrante UNI45 esistente)
	NUOVO GRUPPO ATTACCO MOTO POMPA (in sostituzione di quello esistente)
	PORTA REI 120
	ADEGUAMENTO PARETE TIPO REI 60
	REQUISITO PARETE TIPO REI 60
	PULSANTE A TIRANTE PER RICHIESTA SOCCORSO
	AVVISATORE OTTICO ACUSTICO DI RICHIESTA SOCCORSO CON RESET

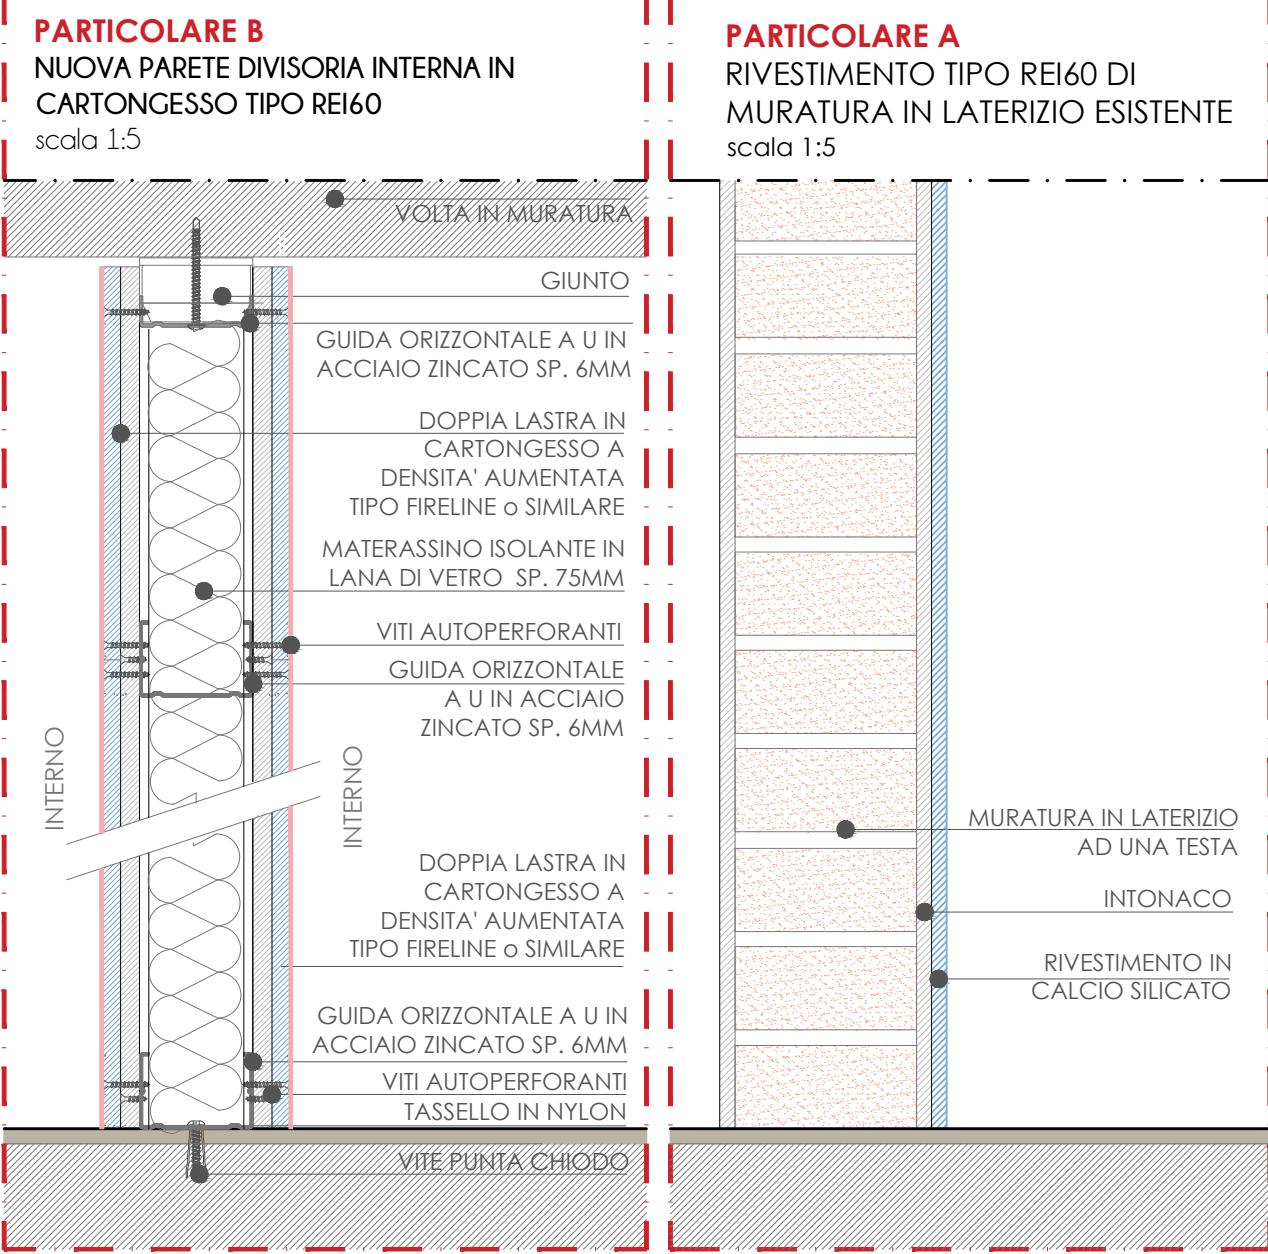


NB: Si precisa che l'Appaltatore sarà tenuto, prima dell'esecuzione dell'opera, a fornire alla Direzione Lavori il progetto costruttivo della parete in cartongesso firmato da tecnico abilitato in cui saranno esplicitate anche le modalità di fissaggio della parete medesima alle strutture esistenti, senza che ciò costituisca onere suppletivo per la stazione appaltante. A tale proposito, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire saggi preventivi sulle strutture esistenti e ad individuare le modalità di fissaggio/tassellature più idonee, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


Copertura e spazi esterni\_scala 1:200




P1 - Piano Primo

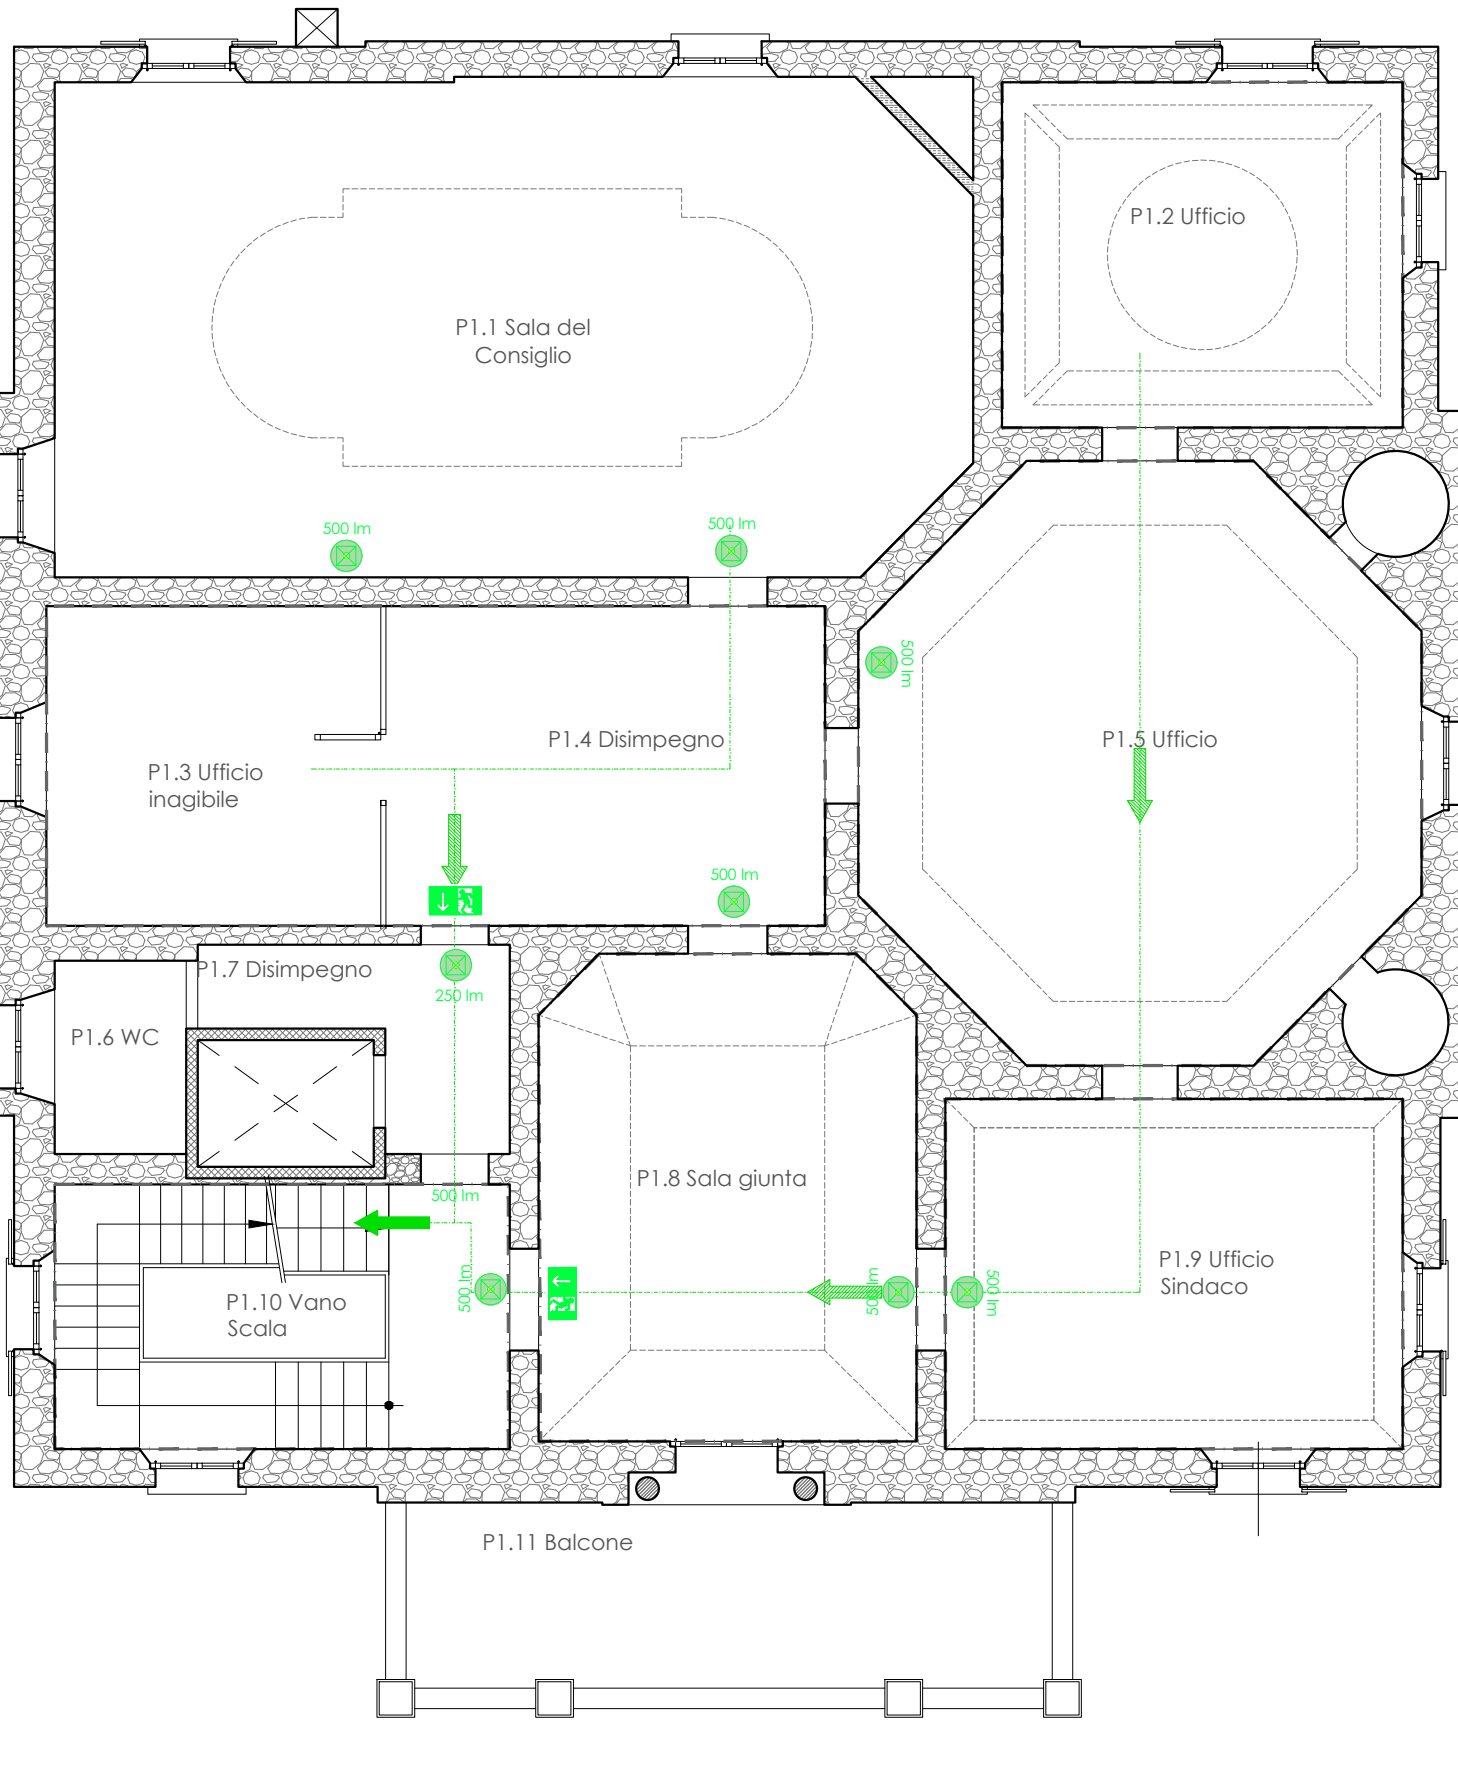

P2 - Piano Secondo

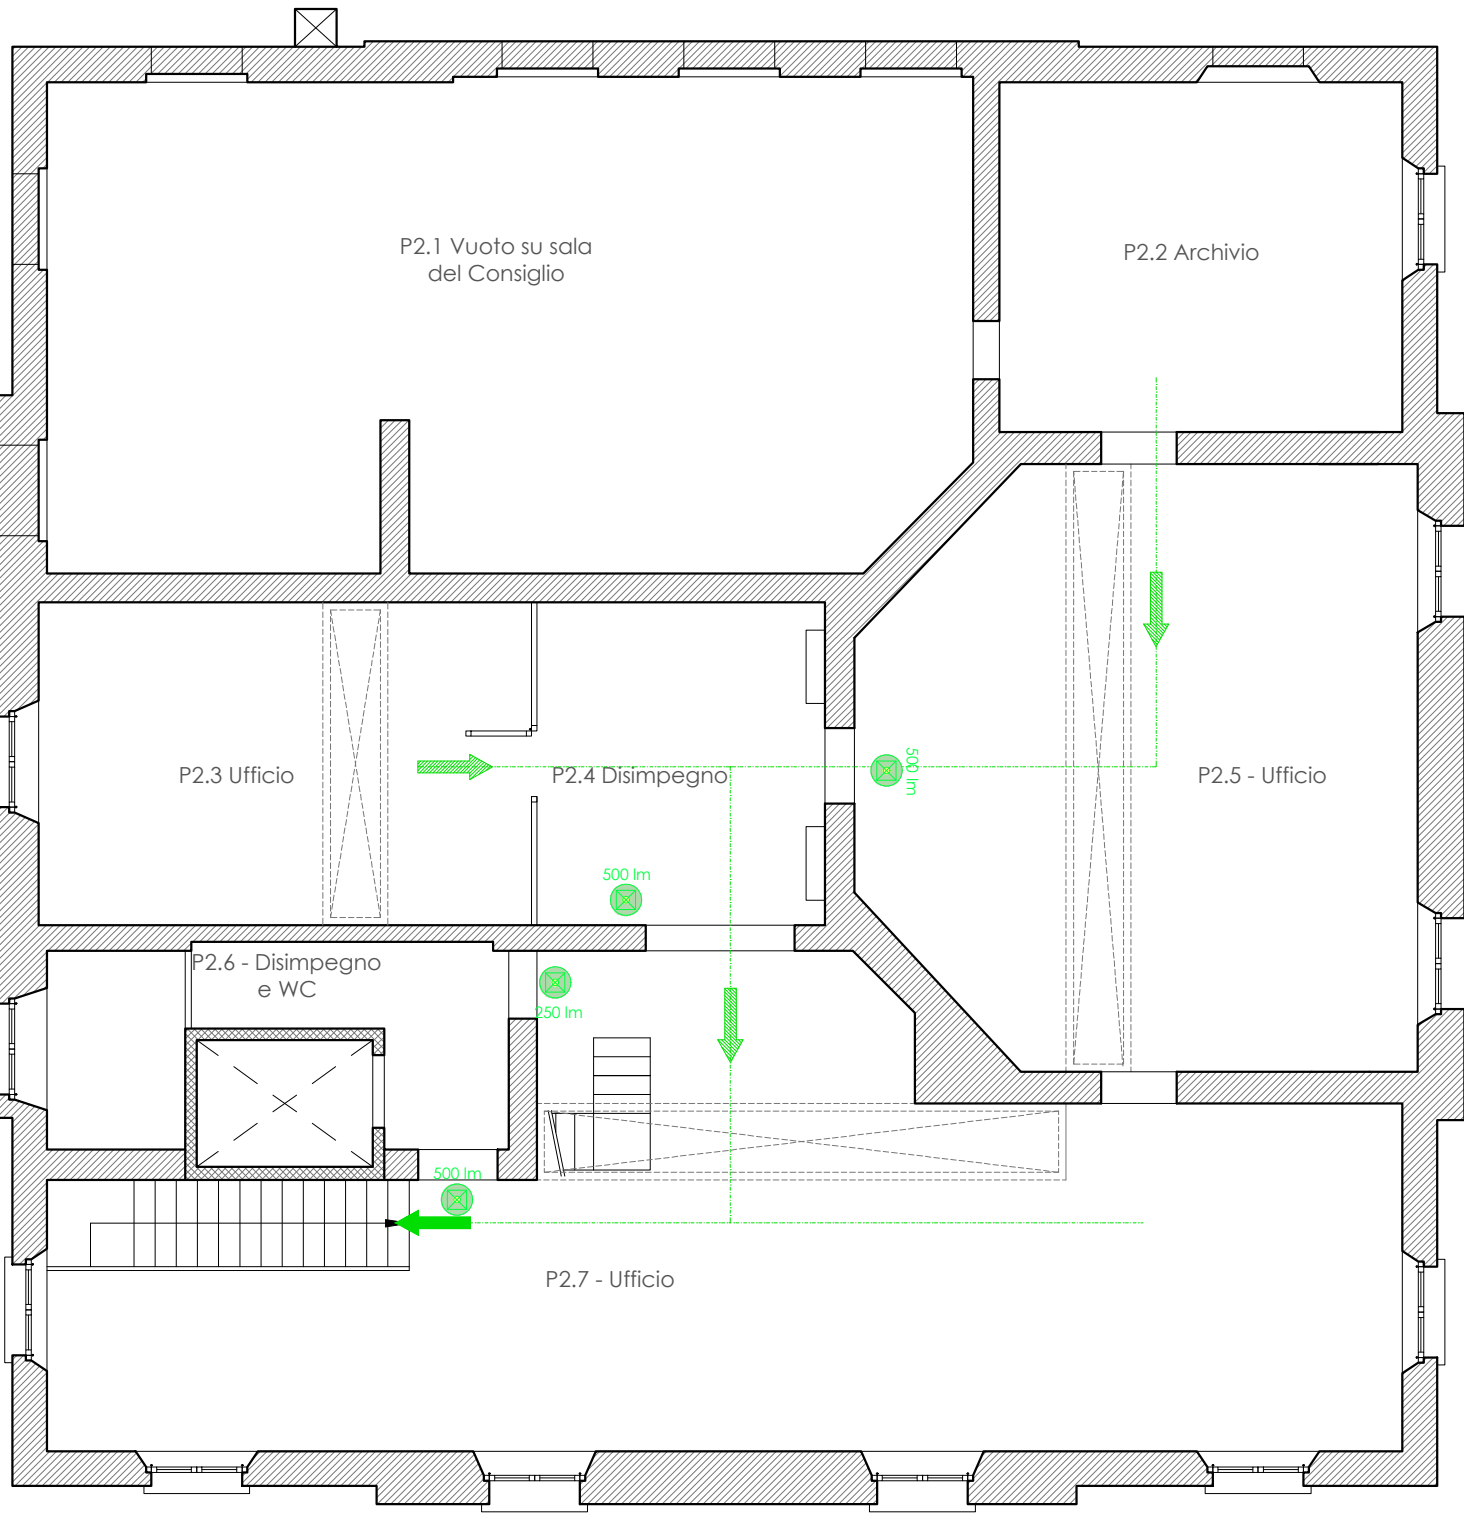

PZ - Piano Ammezzato



P3 - Altana

